https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.402-24

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ.

ВЫПУСК 7

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТЫХ НАСОСНЫХ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.402-24

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ.

ВЫПУСК 7

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТЫХ НАСОСНЫХ

Разработаны:
Горьkгипронефтехим
в/о „Нефтехим" Миннефтехимпрома СССР

Директор института Ларионов
Гл. инженер проекта Тадевян

УТВЕРЖДЕНЫ
ПРИКАЗОМ в/о „НЕФТЕХИМ" N 54
ОТ 05.09.1979 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ.
С 01.01.1980 г. ПРИКАЗОМ
„ГОРЬКГИПРОНЕФТЕХИМ"
№86 ОТ 23.10.1979 г.

https://zavodjbi.com/

Содержание.

1	Содержание	лист 1
2.	Пояснительная записка	" 2-3
3.	Техническая спецификация металла	" 4
4.	Монтажная схема звеньев ограждения	" 5
5	Узлы 1÷2	" 6
6.	Узлы 3÷6	" 7
7.	Ферма Ф-1	" 8
8	Фермы Ф-2 и Ф-3	" 9
9.	Ферма Ф-4	" 10
10.	Ворота В-1	" 11
11	Рама звена ЗБ-4	" 12
12.	Полотна ворот П-1 и П-2	" 13
13.	Дверь Д-1	" 14
14.	Рама звена ЗВ-5	" 15
15.	Полотно двери П-3	" 16
16	Защелка пружинная ЗП	" 17
17	Щеколды Щ-1 и Щ-2	" 18
18.	Элементы крепления	" 19
19.	Пример применения типовых материалов ограждающих конструкций открытых насосных.	" 20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук гр		Хромцов		
Гл конс		Пожерицкий		
Нач отд.		Тайбян		

3.402-24.В.7

Содержание

Лит	Лист	Листов
Р.	1	20

Горькгипронефтехим
г. Горький

Пояснительная записка

1. Серия 3.402-24 выпуск 7 „Ограждающие конструкции открытых насосных" по теме: „Конструкции и детали зданий и сооружений нефтеперерабатывающих заводов," разработаны Горькигипронефтехимом по плану Миннефтехимпрома СССР 1976г
2. Разработка выполнена на основе изучения и обобщения опыта проектирования этих конструкций проектными организациями В/О „Нефтехим".
3. Ограждения предназначены для применения при проектировании открытых насосных, размещаемых под этажерками б/о технологического оборудования по сериям ИИ3-20, ИИ3-30 с сеткой колонн 6×6, 6×9 и 6×4,5 м для I÷IV географических районов СССР по скоростным напорам ветра.
4. Ограждение запроектировано из асбестоцементных волнистых листов, прикрепляемых к каркасу из стальных элементов.
5. Ворота и двери предусмотрены створные из листовой стали – δ=1,0 мм по стальному каркасу.
6. Требуемая заданием легкость и трансформируемость конструкций обеспечивается поэлементной сборкой и разборкой элементов ограждений /асбестоцементных листов, ферм, ворот, дверей, крепежных элементов и проч/.
7. Крепление элементов каркаса к колонам этажерки производится на столиках из уголков, привариваемых к закладным деталям в колоннах. Асбестоцементные листы крепятся к каркасу крюками и деталями крепления, разработанными на листе 19 в соответствии с серией 2.430-2 ТДА выпуск 2 „Детали стен из асбестоцементных волнистых листов ВУ". Отверстия в гребнях сверлятся на 2мм больше диаметра крюка. Для этажерок со стальными колоннами решения, разработанные в настоящем выпуске, сохраняются.
8. В районах с повышенной интенсивностью землетрясения предусматривать сейсмостойкие швы (по типу узла 2 на листе 6) с целью предотвращения образования продольных трещин в результате усадки листов. Расстояние между деформационными швами 18 м
9. Размеры ворот приняты шириной 3,10 м и высотой по высоте ограждения.
   Для случаев возможного применения крупногабаритных наземных подземно-транспортных средств, предусмотрена возможность демонтажа горизонтального элемента рамы ворот, который крепится к вертикальным элементам на болтах и гайках нормальной точности М12 по ГОСТ 7798-70* и ГОСТ 5915-70* соответственно.
10. Вертикальные элементы рамы ворот устанавливаются на самостоятельных фундаментах, разрабатываемых в конкретных проектах. В настоящем выпуске приведена схема расчетных нагрузок на эти фундаменты /см. лист 12/.
11. Для повышения транспортабельности ферм, запроектированных без опорных стоек, предусматривается установка временных стоек из досок, прикрепляемых к ферам болтами на время перевозки/смотри эскиз/.

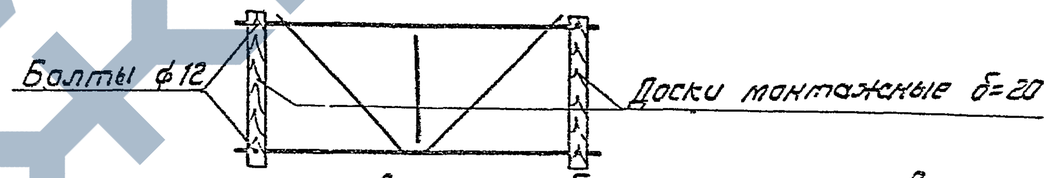

12. Ограждение запроектировано из асбестоцементных волнистых листов ВУ и фасонных деталей по ГОСТ 8423-75 на „листы асбестоцементные волнистые усиленного профиля и детали к ним".
13. Элементы каркаса и креплений приняты из прокатных профилей с применением углеродистой стали ВСТ3КП2 по ГОСТ 380-71* для расчетных температур до -40°С и ВСТ3сп5 для расчетных температур от -40 до -65°С.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.402-24.В.7		
Техник	Шимкин				Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Ст инж-с	Зеленов					Р	2	20
Рук. гр.	Хрогнов					Горькигипронефтехим г. Горький		
Гл конст	Тожекин							
Нач. отд	Тобяк							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

14. Сборку металлоконструкций элементов каркаса производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75 для стали марки ВСт3кп2 и электродами типа Э-42А для стали марки ВСт3сп5.
15. Антикоррозийная защита элементов ограждений предусматривается в конкретном проекте в соответствии с требованиями Глав СНиП II-28-73 и III-23-76 „Защита строительных конструкций от коррозии".
16. Составными частями ограждения являются типовые звенья 3В-1, 2, 3, 4, 5, 6, расположенные между колоннами этажерки и состоящие из типовых элементов каркаса и заполнения /см. таблицу на листе 4/. Например, рядовое глухое звено 3В-1 состоит из ферты Ф-1, асбестоцементных листов и элементов их крепления к ферме; звено 3В-4 состоит из ворот В-1, элементов рамы ворот РВ-1, 2, элементов ПР-1, асбестоцементных листов и элементов их крепления.
17. Для элементов ограждения принята следующая маркировка:
    Ф - фермы
    В - ворота
    Д - двери
    РВ - элементы рам ворот
    РД - элементы рам дверей
    К, МЩ, МВ - крепежные элементы
    ПР - прочие элементы
18. Расположение ворот и дверей в звеньях, примыкающих к крайним колоннам, температурным швам и в торцевых звеньях длиной 9,0 и 4,5 м, в настоящем выпуске не рассматривается и решается в конкретном проекте по аналогии со звеньями 3В-4, 3В-5.
19. При маркировке архитектурных узлов в рабочих чертежах проекта перед маркировочным кружком узла ставится номер настоящего выпуска

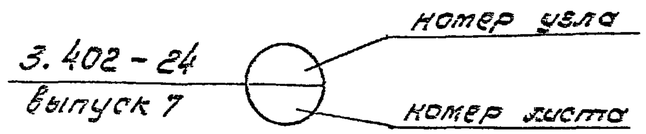

20. Использованные материалов настоящего выпуска для конкретного проекта приведена в виде примера /смотри лист 20/.
21. Условные обозначения, принятые в настоящем выпуске:



- отверстие для болта
- овальное отверстие
- болт постоянный
- сварной шов заводской
- сварной шов монтажный

22. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии со СНиП III-18-75 издание 1976 года.
23. Типовые конструкции ограждений открытых насосных разработаны для обязательного применения на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
24. Разработанные на стадии „КМ" конструкции предназначены для индустриального изготовления на специализированных предприятиях Минмонтажспецстроя СССР. По чертежам „КМ" должны быть разработаны чертежи „КМД".

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	3.402-24.В.7			
Техник		Шимкин			Пояснительная записка.	Лит	Лист	Листов
Ст. инж.		Зеленов				Р.	3	20
Рук. гр		Хратов				Горькигипронефтехим г. Горький		
Гл. конс		Хоженцик						
Нач. отд		Гавьян						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Техническая спецификация металла

Марка стали	№№ поз	Наименование групп профилей	Профиль	Вес металла по звеньям в кг.					
				3Б-1	3Б-2	3Б-3	3Б-4	3Б-5	3Б-6
Ст3пс ГОСТ 380-71	1	Швеллеры ГОСТ 8240-72	[14				106.3		
	2		[12	164.0	120.8	120.8	60.0	104.0	92.8
	3	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	L 50×6	1.67	1.67	1.67		1.20	1.67
	4		L 75×6				109.0		
	5		L 50×4	5.3	5.3	5.3	24.1	21.5	5.3
	6	Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-76	-40×4				3.1		
	7	Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74	-δ=20				28.8		
	8		-δ=10				11.1	9.4	
	9		-δ=4	1.13	1.13	1.13	4.0	1.5	1.13
	10	Сталь горячекатаная круглая ГОСТ 2590-71*	*ф10	4.0	3.8	3.8			2.3
	11	Сталь рулонная холоднокатаная ГОСТ 19904-74	-δ=1.0				57.3	15.0	
		Итого:		136.1	132.7	132.7	403.6	212.6	104.2

Спецификация стальных элементов

№№ п/п	Марка элемента	Вес эл-та в кг	Количество элементов, входящих в 1 5Б-6						Количество крепежных элементов		
			3Б-1	3Б-2	3Б-3	3Б-4	3Б-5	3Б-6	на 1 ряд 2 кол	на 1 упор 2 кол	на 2 эл. шт
1	Ф-1	136.1	1								
2	Ф-2	152.7		1							
3	Ф-3	152.7			1						
4	Ф-4	104.2						1			
5	В-1	205.0				1					
6	Д-1	42.54					1				
7	РВ-1	38.2				1					
8	РВ-2	34.05				2					
9	ПР-1	15.0				4					
10	РД-1	62.0					1				
11	РД-2	25.0					2				
12	ПР-2	24.2					2				
13	ВУ-250-С	—	7	7	7	4	6	5			
14	Р	—								1	
15	Л2	—									1
16	М1	0,147	28	28	28	16	24	20			
17	МВ1	0.03					4			4	
18	МШ1	0.043									3
19	МШ2	0.054								2	
20	М2	3.0							2	4	4
21	М3	10.4									2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Гл. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Кротков		
Гл. конс.		Рожков		
Нач. отд.		Гасьян		

3.402-24.В.7

Техническая спецификация металла

Лит	Лист	Листов
Р	—	29

Горьковгипронефтехим г. Горький

Монтажная схема звеньев ограждения

Фасад

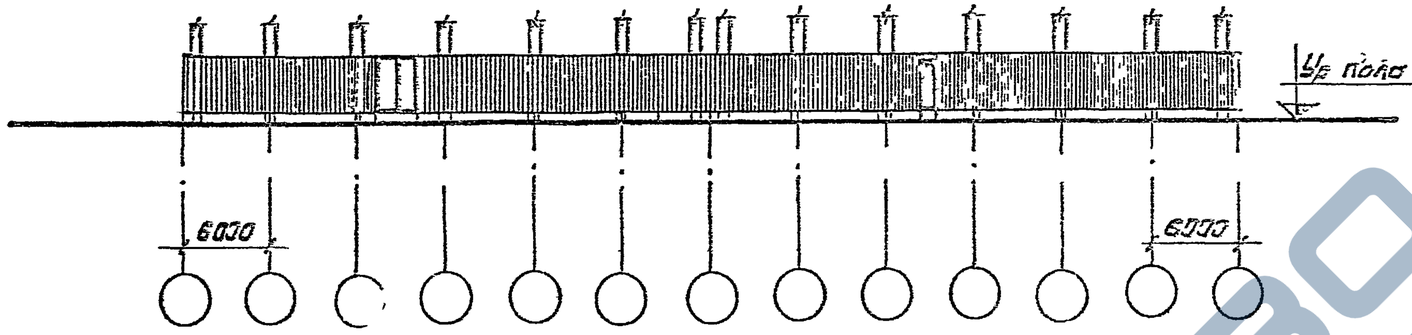

1 - 1

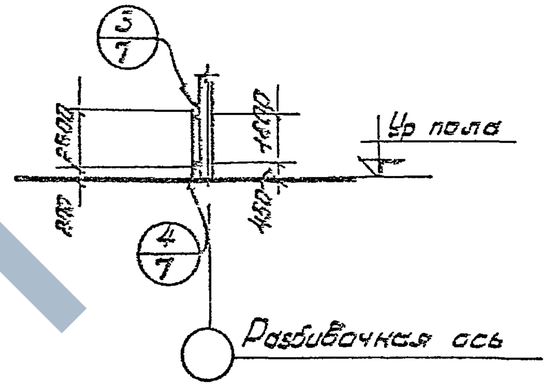

План
с сеткой колонн 6×6 м

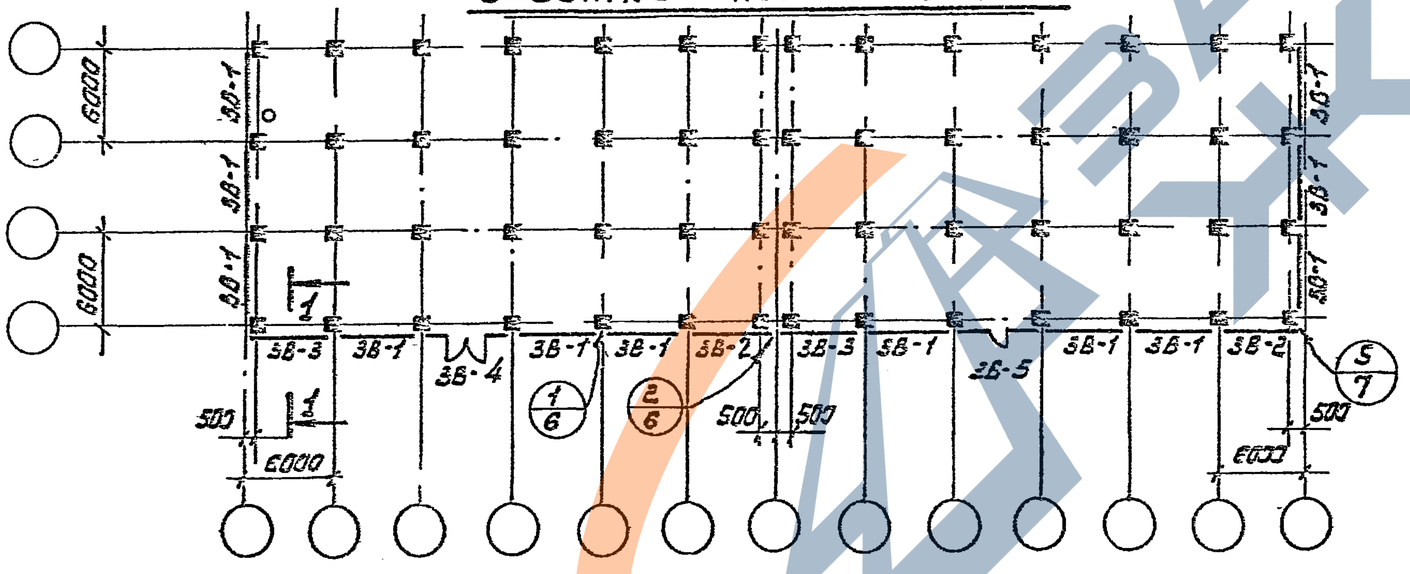

План
с сеткой колонн 4,5×6 м

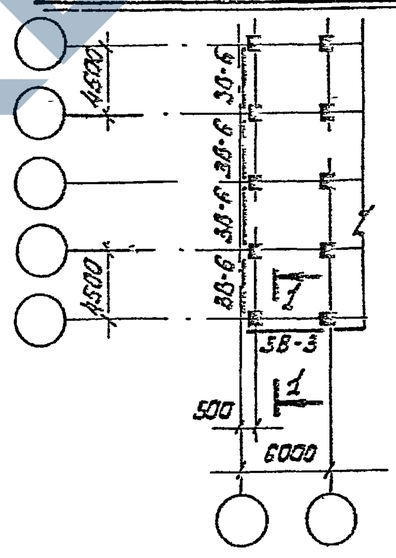

План
с сеткой колонн 9×6 м.

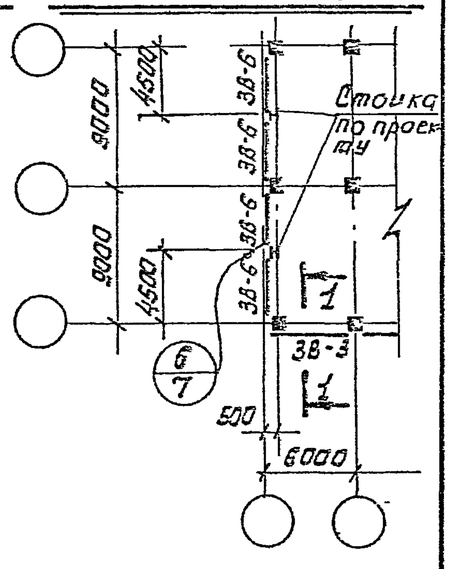

Примечание

Монтажные крепления элементов ограждения произвойть на болтах и сварке, высота шва – $h_{шв.}$ = 4 мм.

Болты и гойки принимоть М12 нормальной точности по ГОСТ 7798-70* и ГОСТ 5915-70*.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.402-24.В.7
Техник		Ширкин			Монтажная схема звеньев ограждения
Ст инж.		Зеленов			Лит. Р; Лист 5; Листов 20
Рук гр.		Громцов			Горькиглавнефтехим г. Горький
Гл конст.		Коженицкий			
Нач отд		Тобеля			

Согласовано

Зам. гл инж. проекта Данилов

Зам. нач. тех. отд. Корнеев

Нач. отд. проекта

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Кол. Иполитова

https://zavodjbi.com/

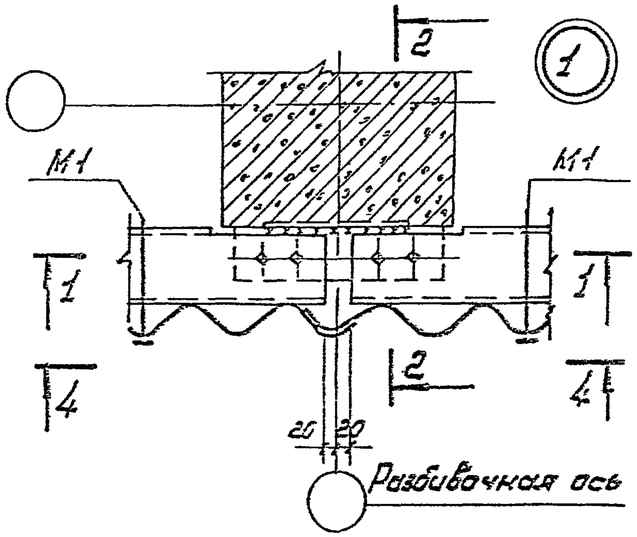

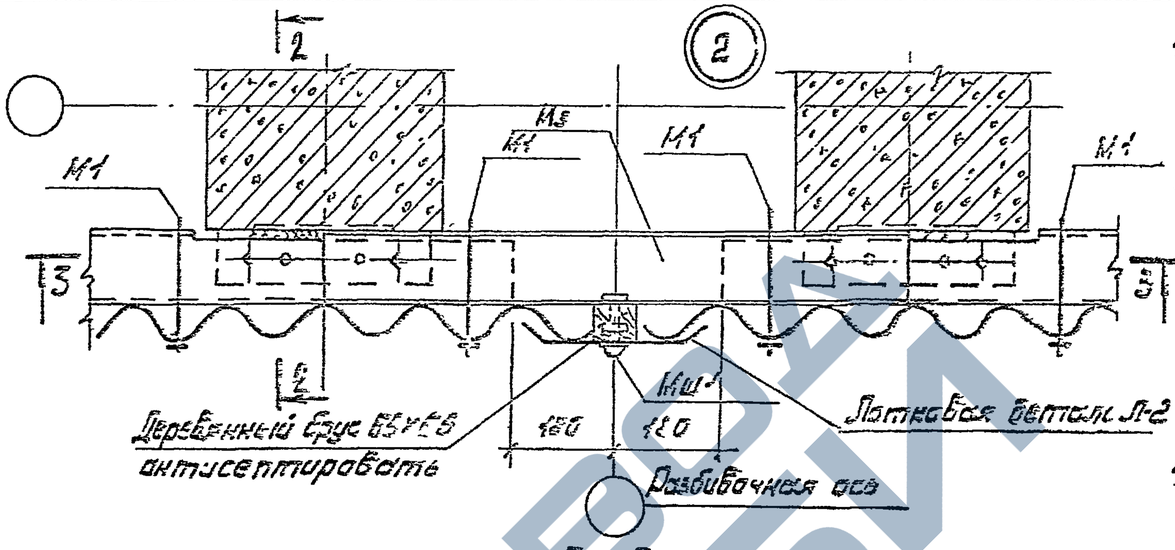

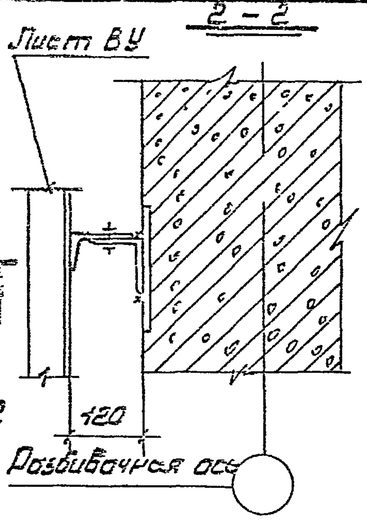

1 – 1

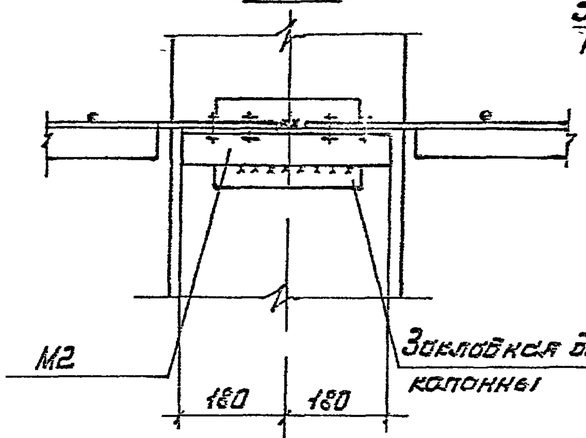

3 – 3

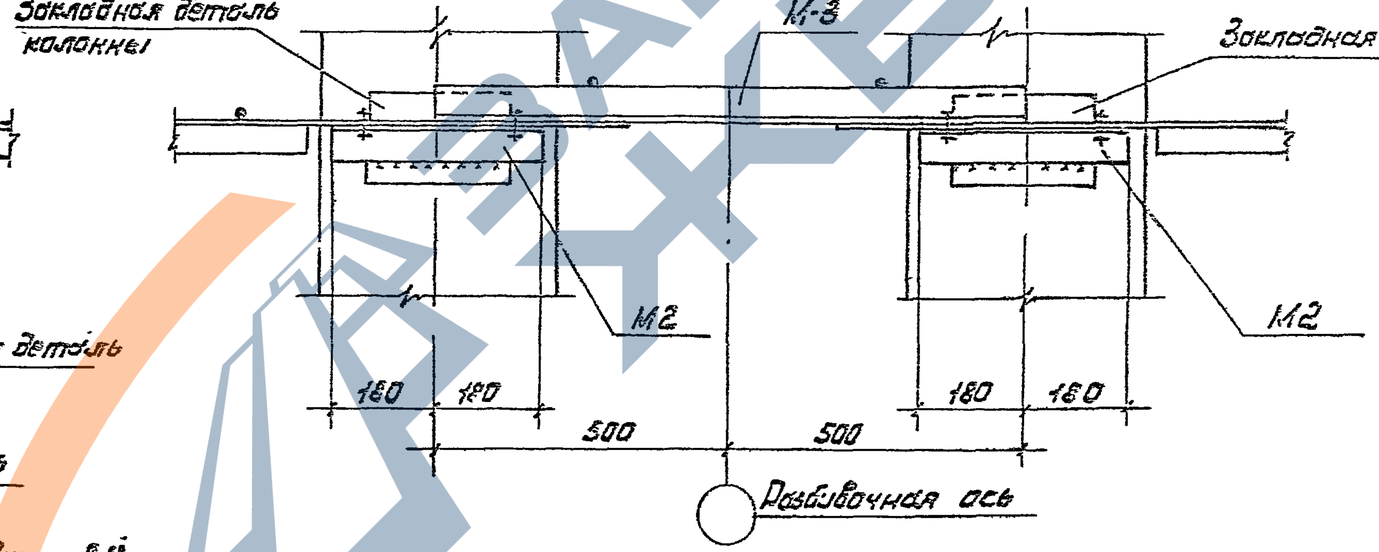

4 – 4

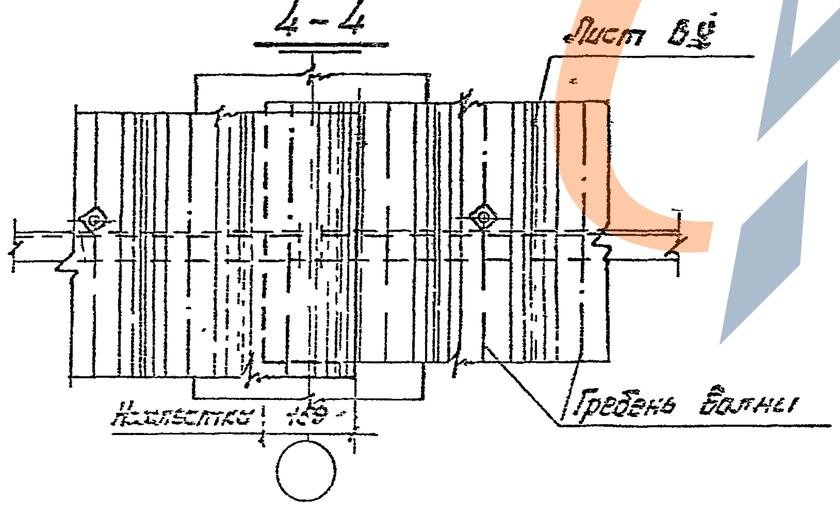

Нач. отд	Тобельм			3.402-24.8.7	
Гл. констр.	Бровенцева				
Рук. гр.	Еремеев			Узлы 1÷2	Лит Р / Лист 6 / Листов 20
Ст. инж.	Зеленов				Проектпромстальконструкция г. Горький
Техник	Шимкин				
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

Копировал Инженер

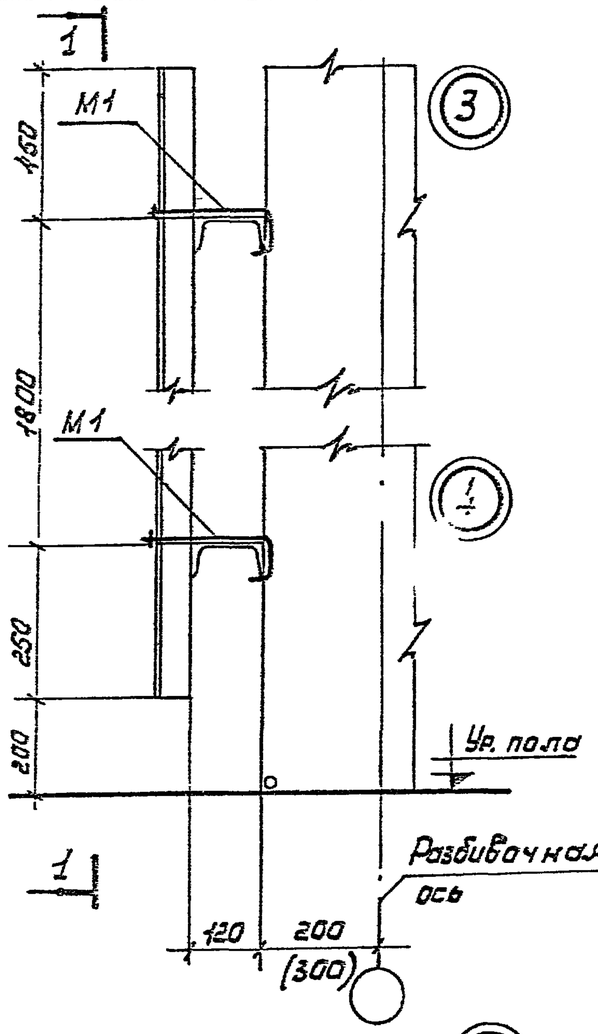

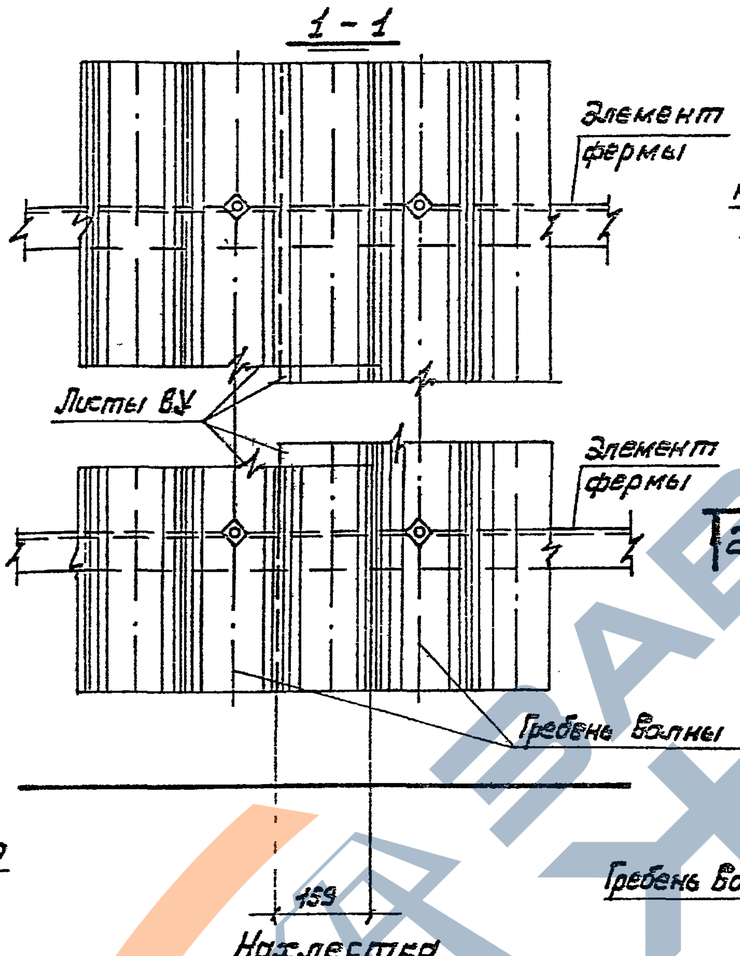

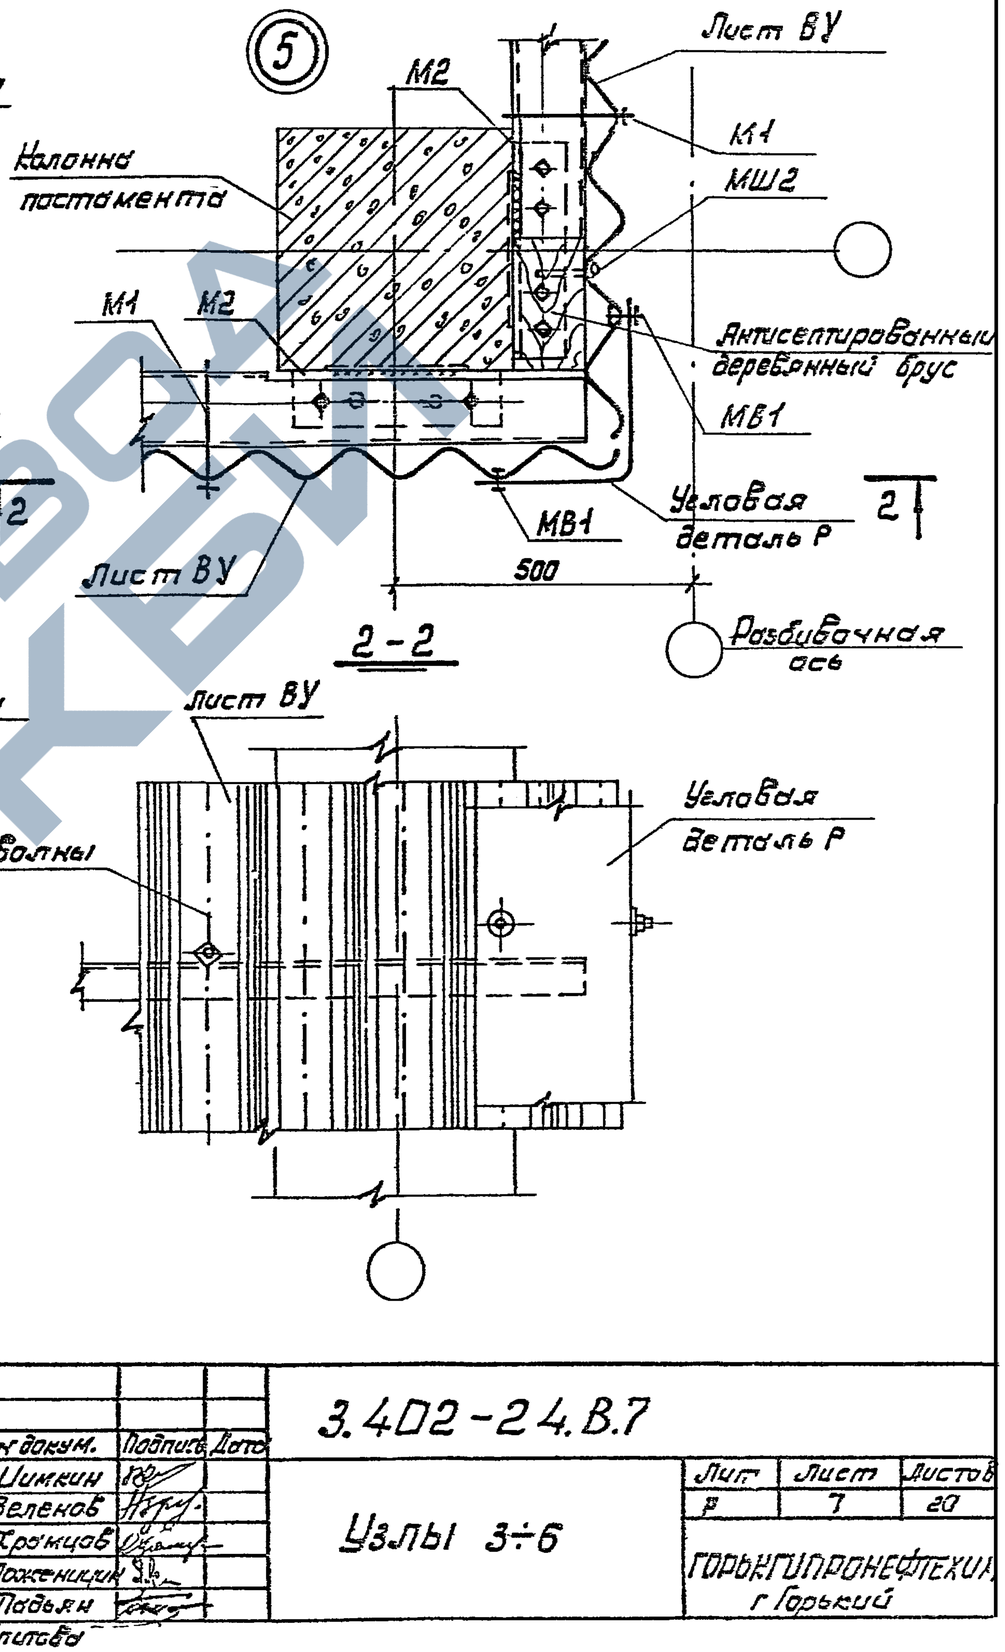

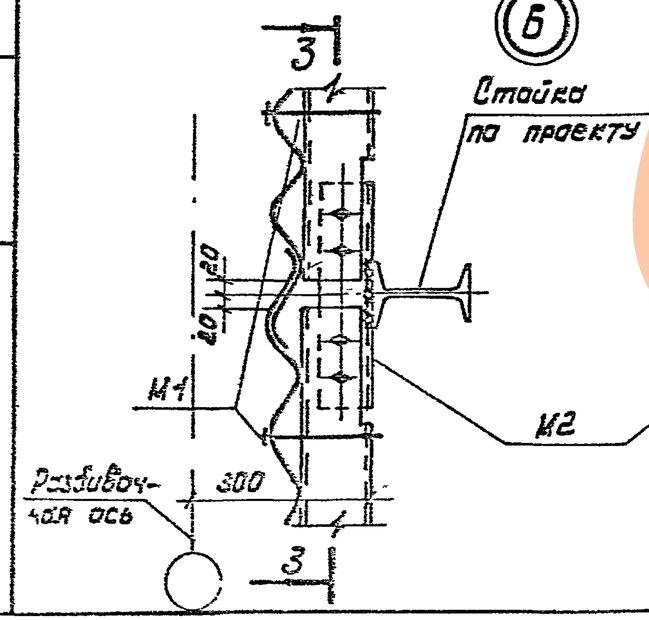

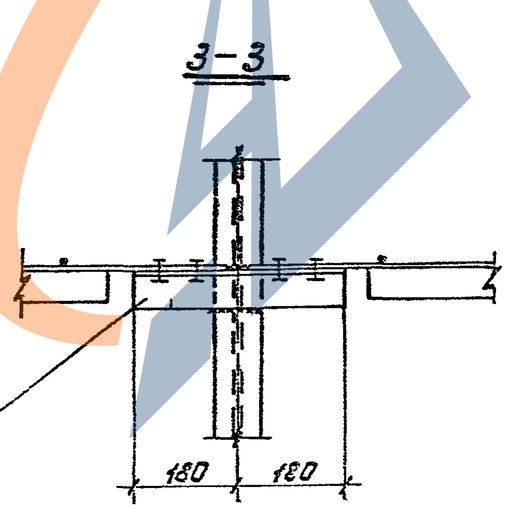

Согласовано:

Зам. гл. инж. Данько
Нач. тех. отд. Корнеев

Пров. по проекту

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр		Хромцов		
Гл. констр.		Лоскенницкий		
Нач. отд.		Тодьян		

Рец. Ипполитова

3.402-24.В.7

Узлы 3÷6

Лит.	Лист	Листов
Р	7	20

ГОРЬКИГИПРОНЕФТЕХИМ
г. Горький

Схема фермы Ф-1

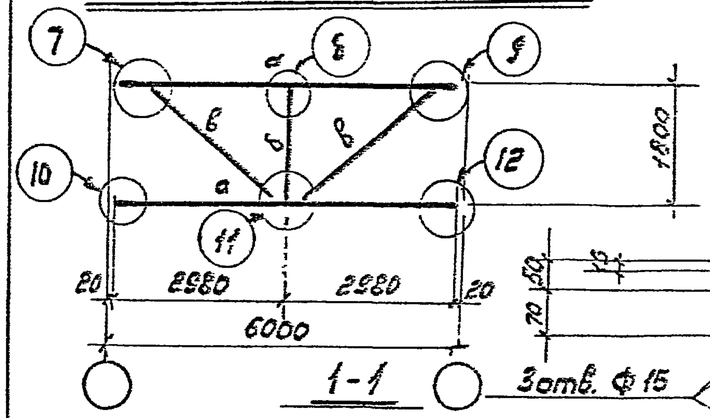

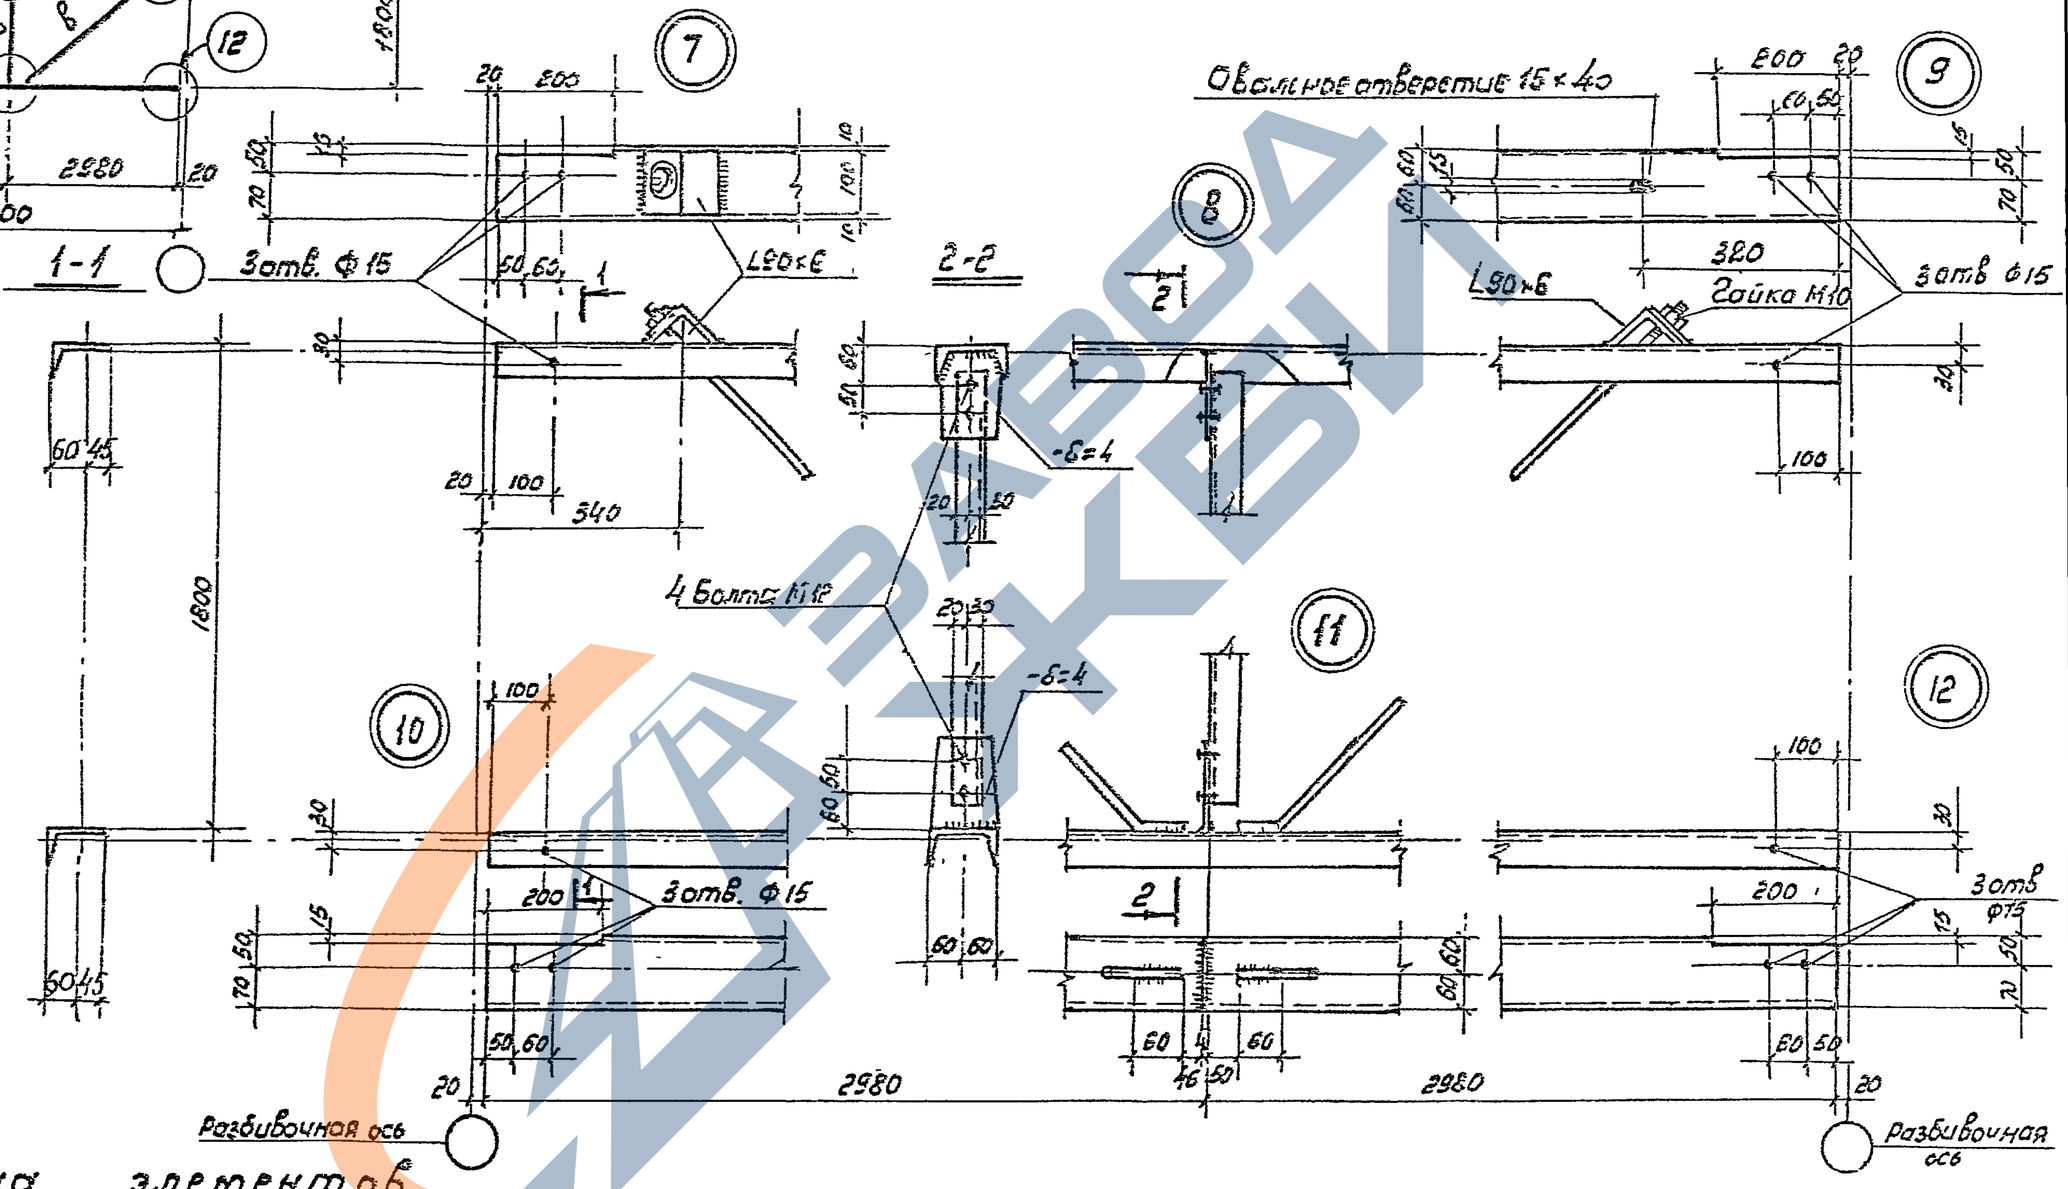

Таблица элементов.

Марка элемента	Сечение		Усилия в тт, т			Примечание.
	эскиз	состав	M	N	R	
а	⌐	⊏ 12	106	-	071	
б	⌊	∟ 50×4	по гибкости			
в	⊢	○ 10	конструктивно			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Хратисв		
Гл. конс.		Ложенцицин		
Нач. отд.		Тасеян		

Копиров. Маслова

3.402-24.В.7

Ферма Ф-1

Лит.	Лист	Листов
Р	8	20

ГорькийТИПРОНЕФТЕХИМ г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Схема ферм ф-2 и ф-3 (зеркально)

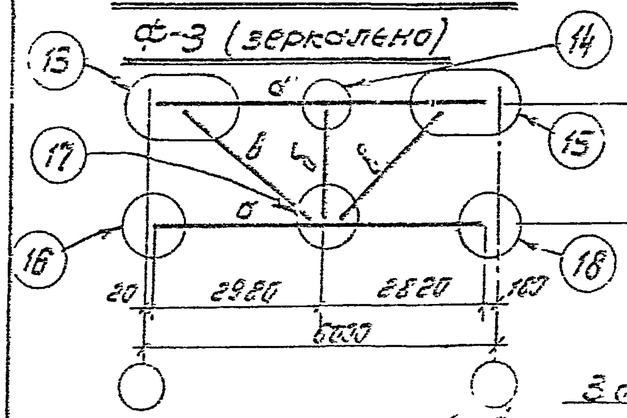

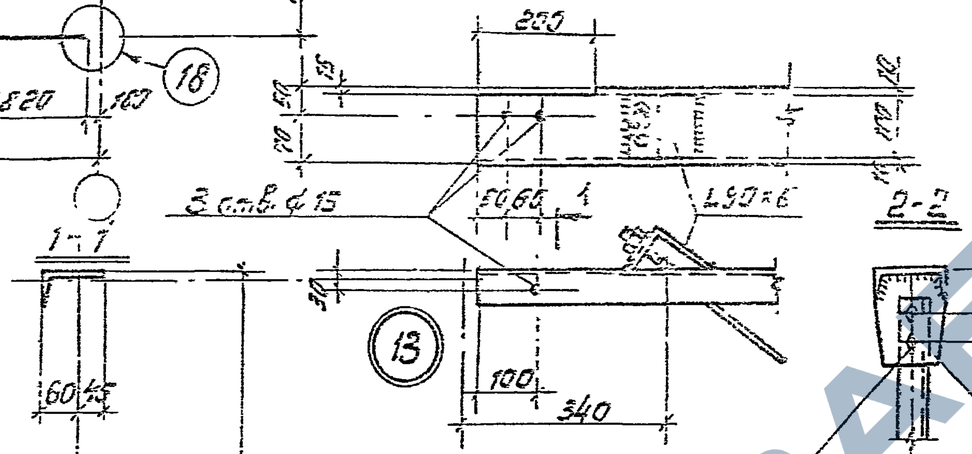



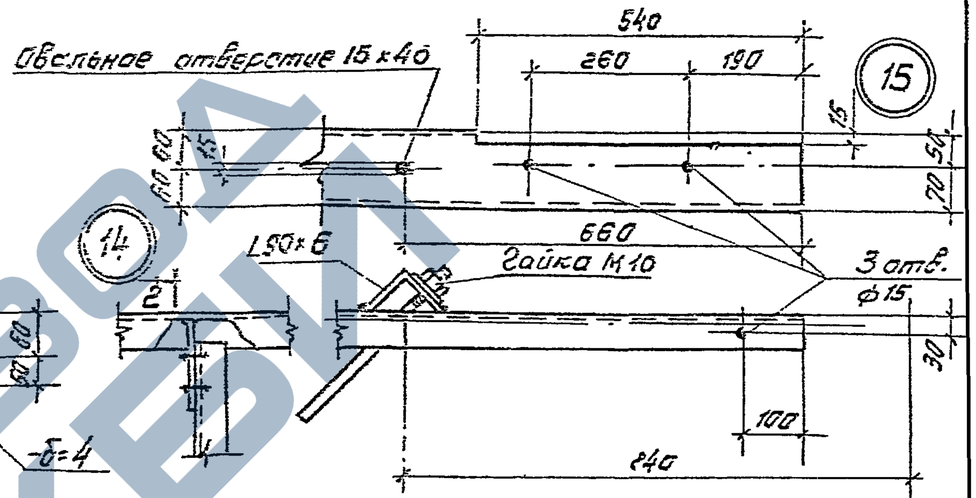

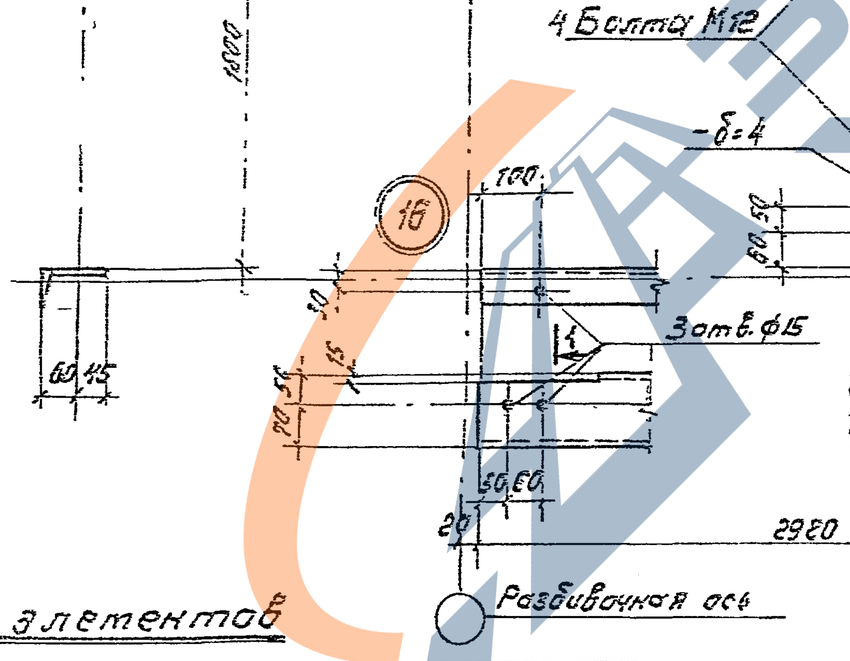

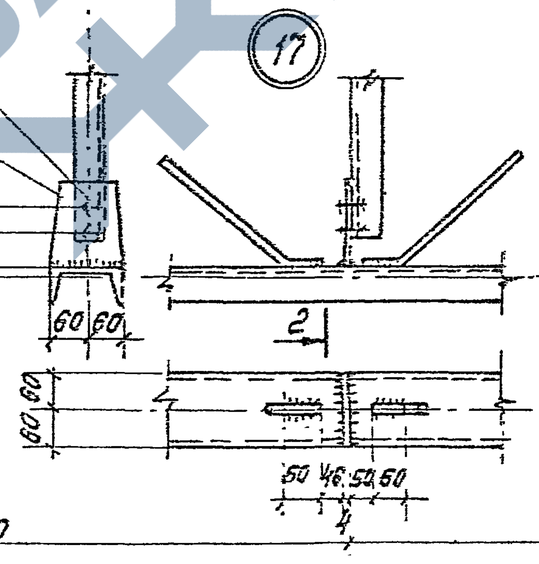

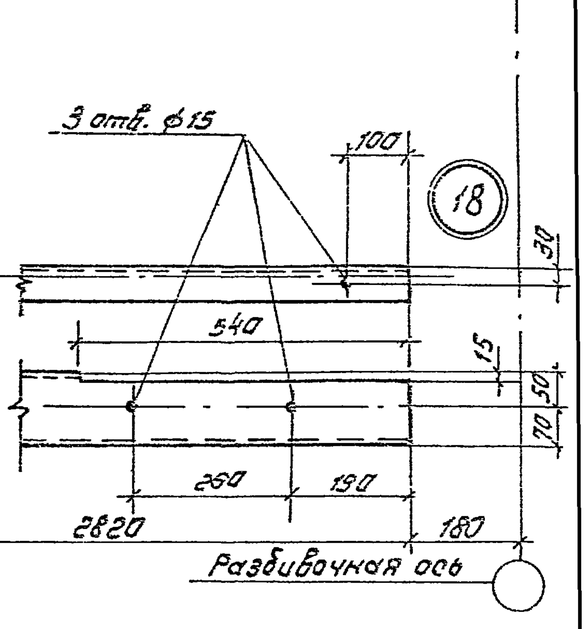

Таблица элементов

Марка элемента	Сечение		Усилие в тм,т			Примечание
	эскиз	состав	M	N	R	
а	⊓	L 12	1.06	—	0.71	
б	∟	L50×4	по гибкости			
в	⊣	ф10	конструктивно			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.402-24.В.7
Техник		Шимкин			Фермы ф-2 и ф-3
Ст. инж.		Зеленов			Лит. Р; Лист 9; Листов 20
Рук. гр.		Крепсов			Горькогипронефтеспецстрой г. Горький
Гл. конс.		Пожарницкий			
Нач. сект.		Тодезн			

Копировал: Климачева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема фермы Ф-4

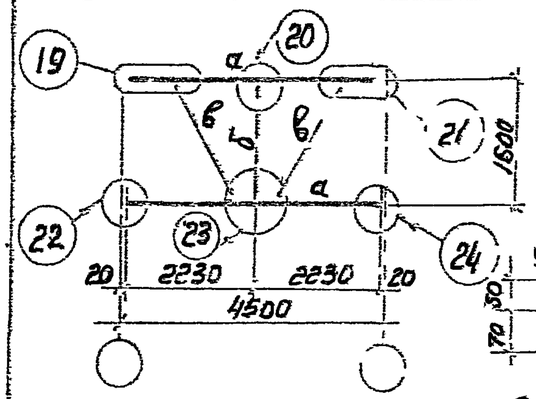

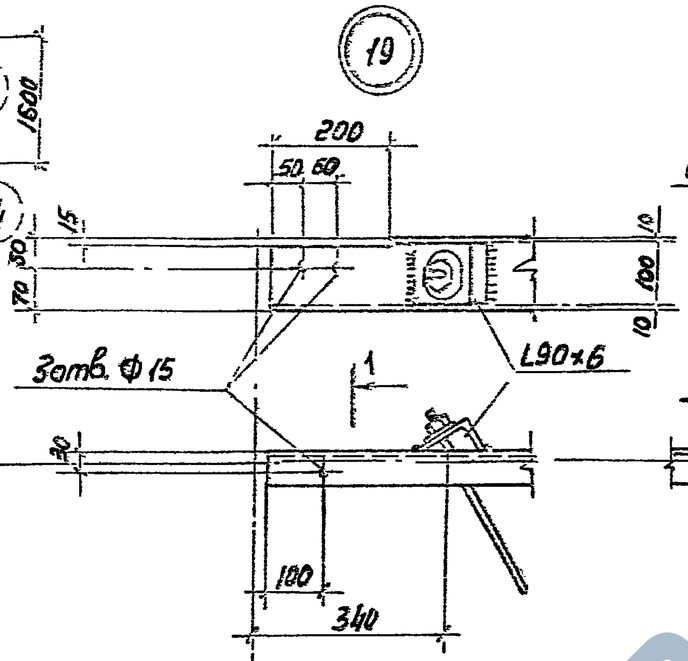

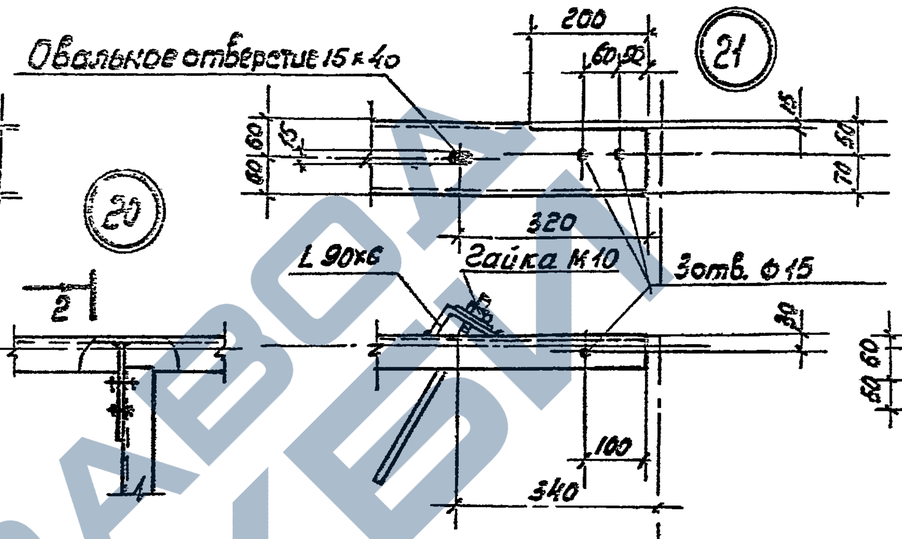

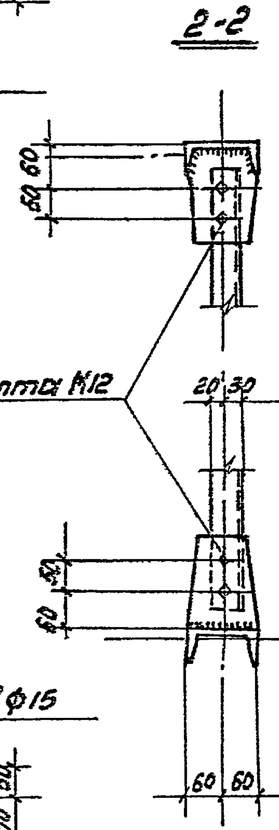

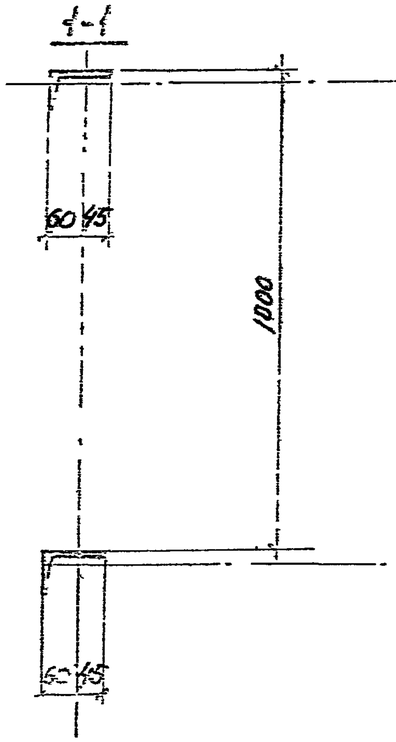

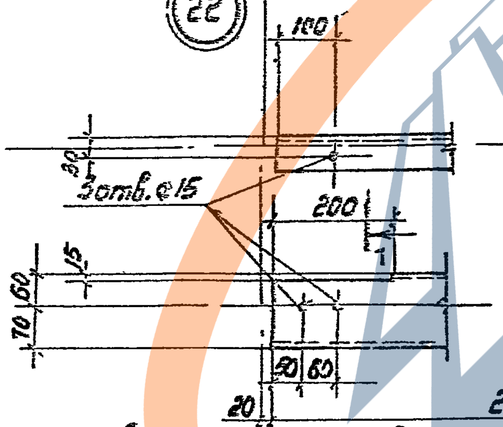

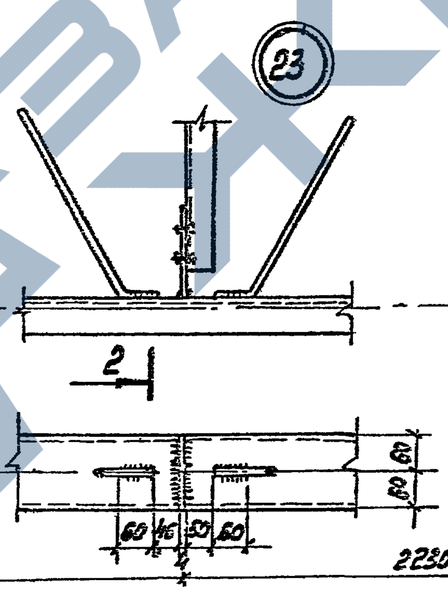

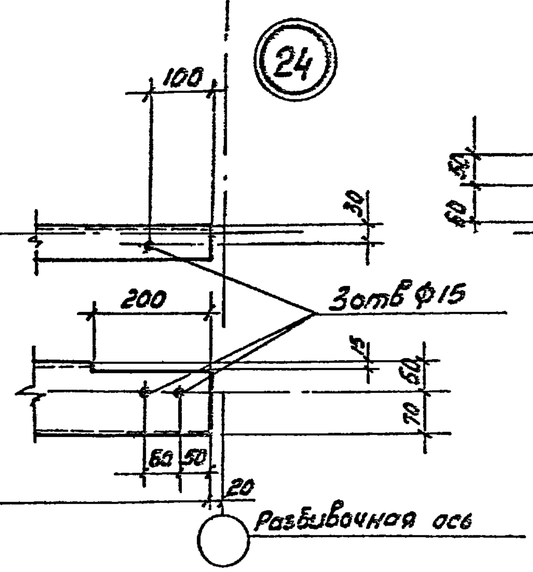

Таблица элементов

Марка элемента	Сечение		Усилия в эл., т.			Примечание
	эскиз	состав	M	N	Q	
а	⊏	[12	конструктивно			
б	L	L 50×4	по гибкости			
в	┼	∘ ф10	конструктивно			

изм.	лист	№ докум.	подпись	дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Хромцов		
Гл. конс.		Лаженецкий		
Нач. отд.		Гавриан		

Копиров. Малова

3.402-24.В.7

Ферма Ф-4

Лит.	Лист	Листов
Р	10	20

ГОРЬКИЙПРОНЕФТЕХИМ
г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

https://zavodpi.com/

Ворота В-1

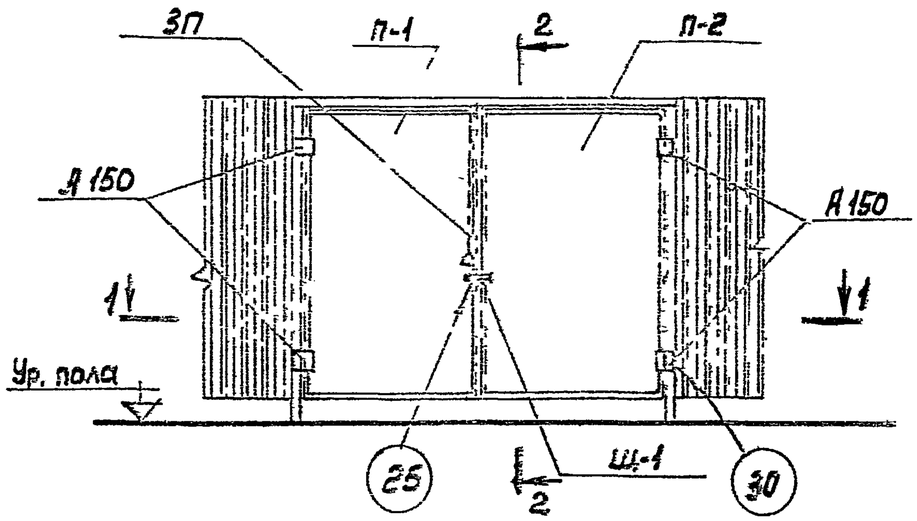

2-2

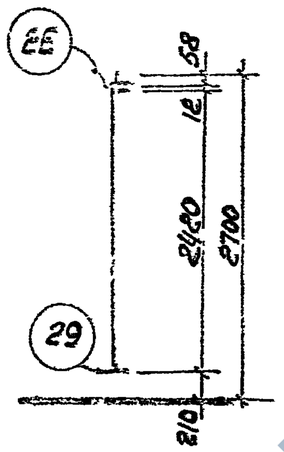

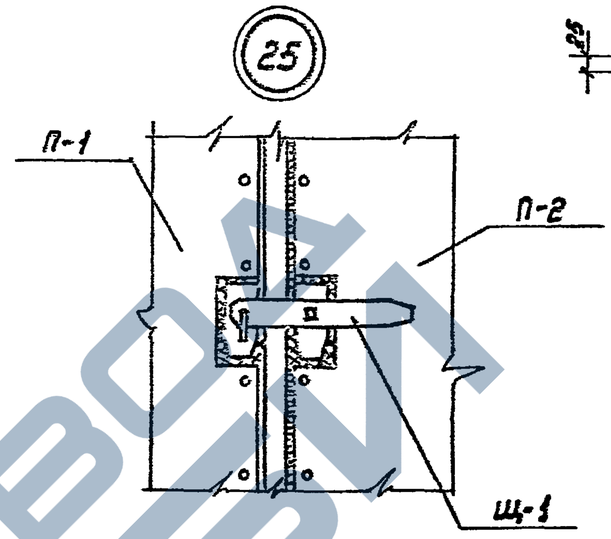

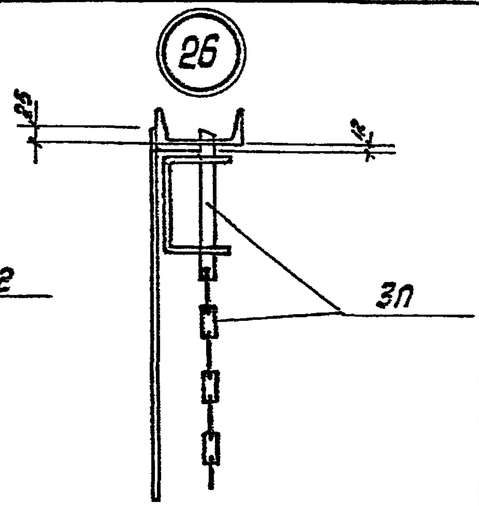

1-1

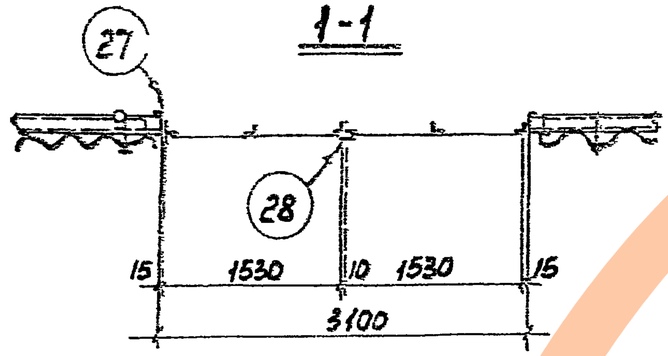

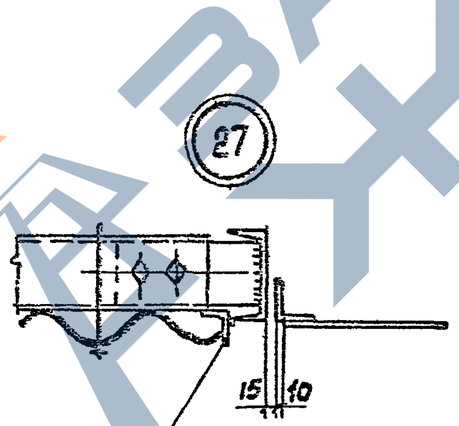

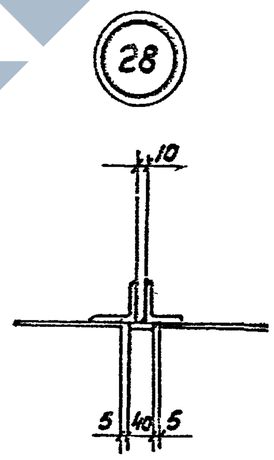

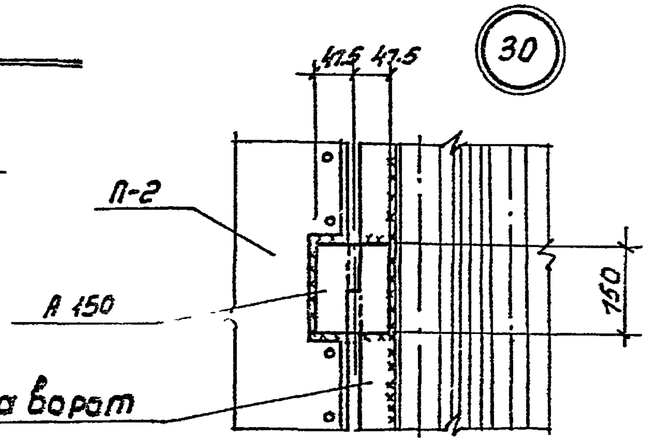

L50×4
по всей высоте ограждения

Сборочная спецификация элементов на 1 ворота.

Марка элемен.	Наименование элемента	Един. изм.	Кол-во	Вес кг. 1 шт.	Вес кг. Всех	Nн листа
П-1	Левое полотно ворот	комп	1	95.5	95.5	13
П-2	Правое полотно ворот	комп	1	98.5	98.5	13
А150	Петля левая Гост 5088-78	шт	2	0.5	1.0	-
А150	Петля правая Гост 5088-78	шт	2	0.5	1.0	-
Ш-1	Щеколда	шт	1	3.8	3.8	18
3П	Защелка пружинная	шт	1	5.2	5.2	17
			Итого:		205	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Храмцов		
Гл. конс.		Лаженцев		
Нач. отд.		Табеев		

Кн. пров. Маловс.

3.402-24.В.7

Ворота В-1

Лит.	Лист	Листов
Р	11	20

Горькгипронефтехим
г. Горький

Схема рамы звена 3В-4

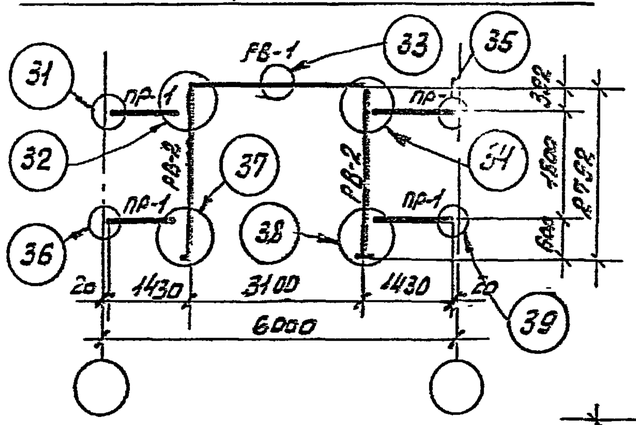

Расчетная схема фундамента из плоскости рамы

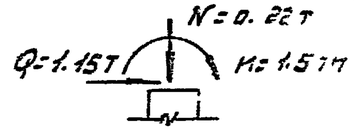

2-2

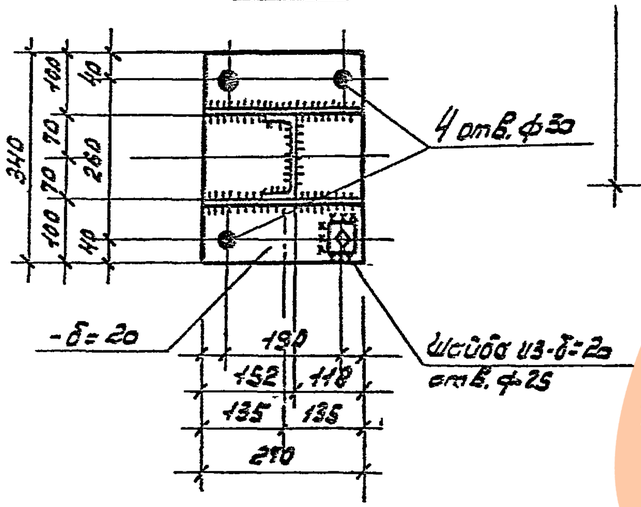

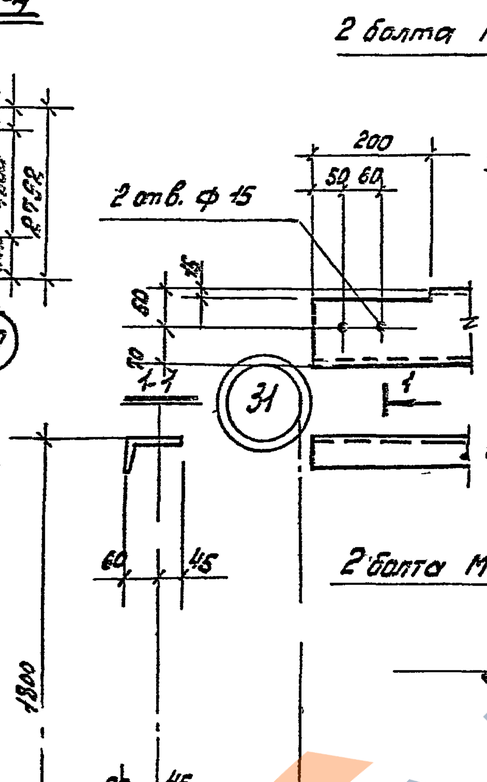

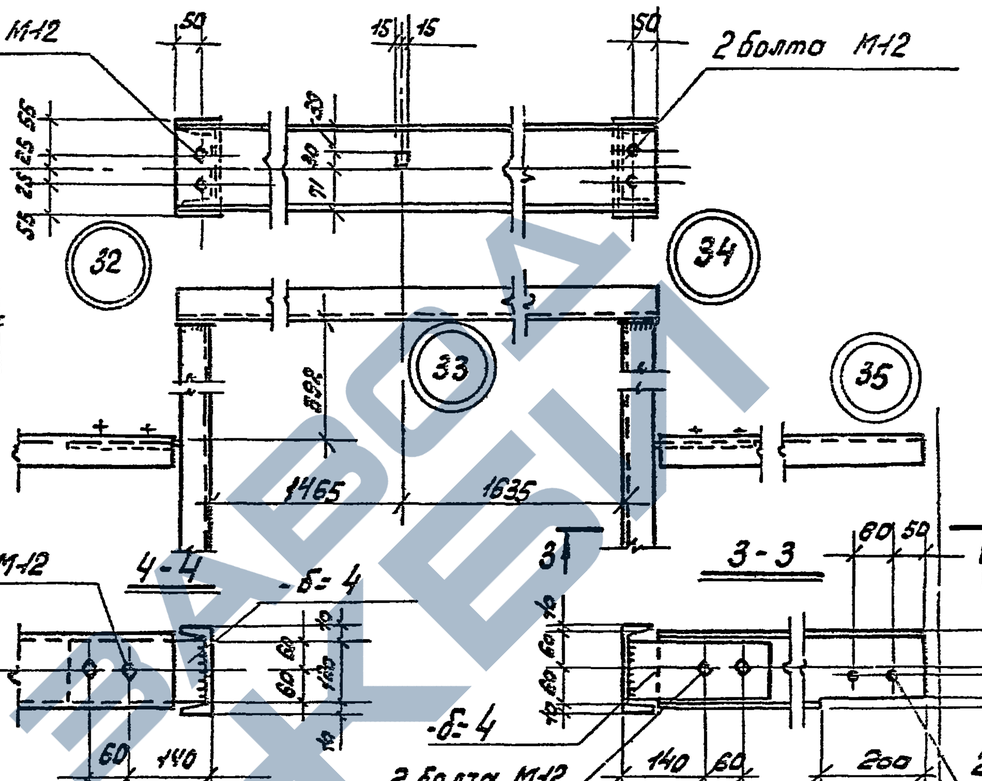

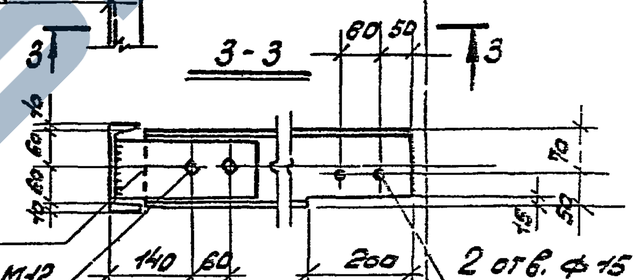

Таблица элементов

Марка элем-тов	Сечение		Усилие в тм			Примечание
	эскиз	состав	Mx	N	R	
РВ-1	⌴	С14	конструктивно			
РВ-2	[	С14	1.50	0.22	1.15	
ПР-1	⌐	С12	конструктивно			

Изм.	Лист	№ докумен.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Хромцов		
Гл. конс.		Лаженкин		
Нач. отд.		Тодыкин		

3.402-24. В.7

Рама звена 3В-4

Лит	Лист	Листов
Р	13	20

ГорькГИПРОНЕФТЕХИМ г. Горький

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Монтажная схемы полотен П-1 и П-2

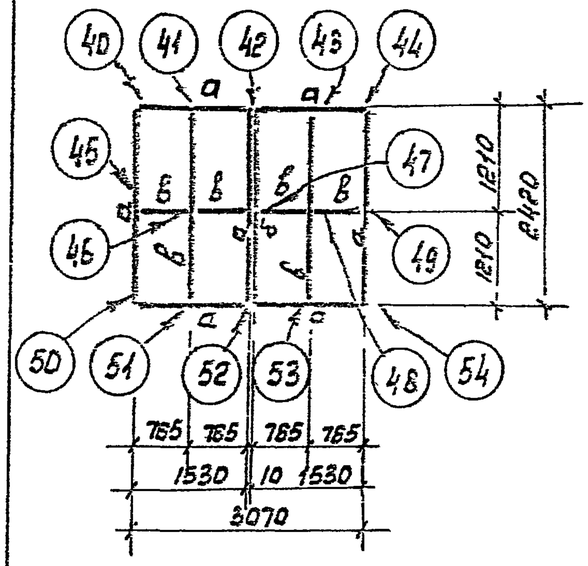

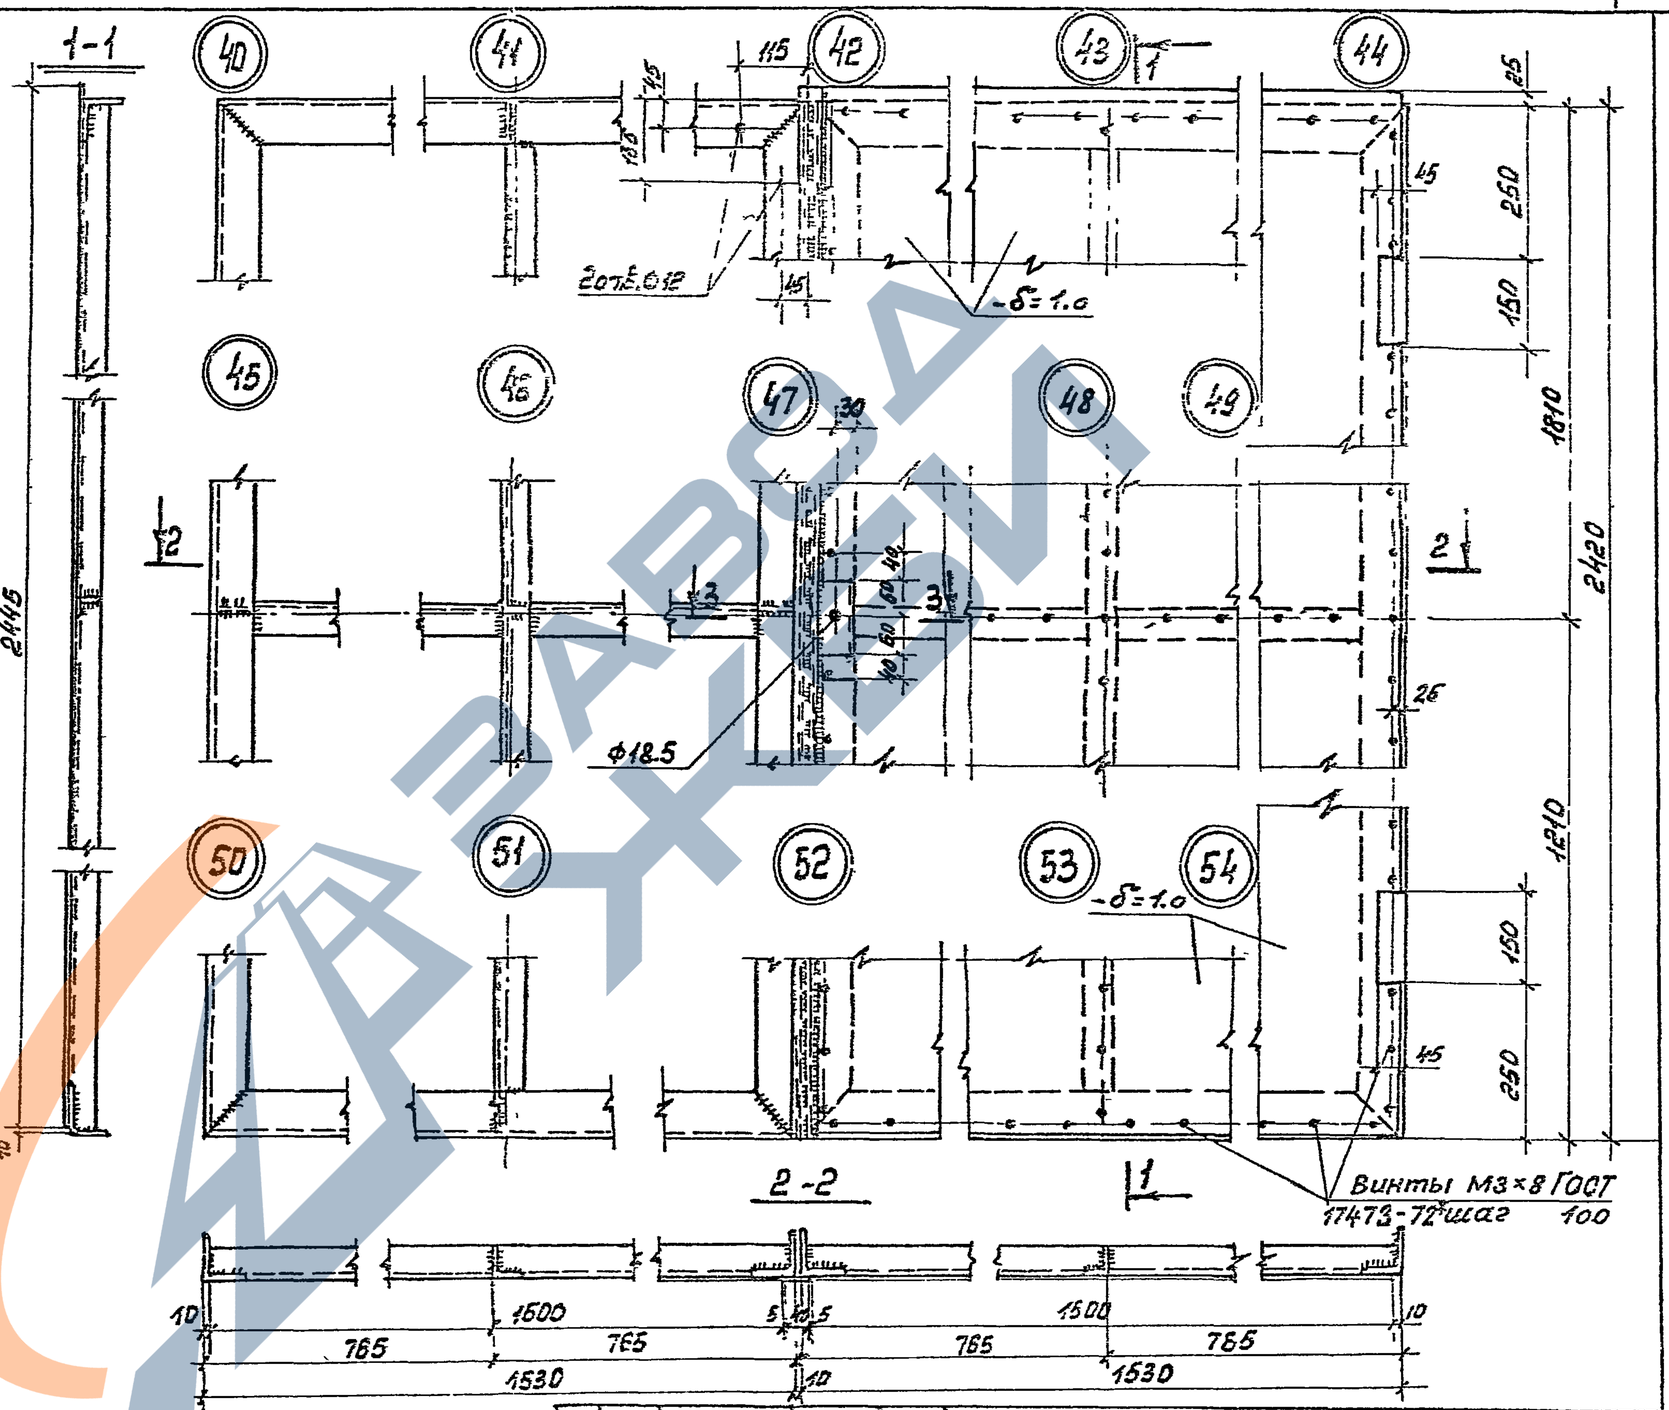

3-3

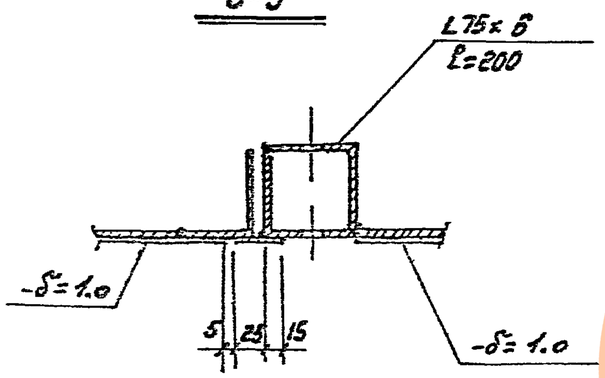

Примечания:

1. Таблицу элементов см. лист 16.
2. Все отверстия под винты М3×8 сверлить в раме совместно с обшивкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шиткин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук гр		Хромцов		
Гл. конс.		Ложеницын		
Нач. отд		Табьяк		

3.402-24. В.7

Полотна ворот П-1 и П-2

Лит.	Лист	Листов
Р	13	20

Горькеипронефтехим
г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Дверь Д-1

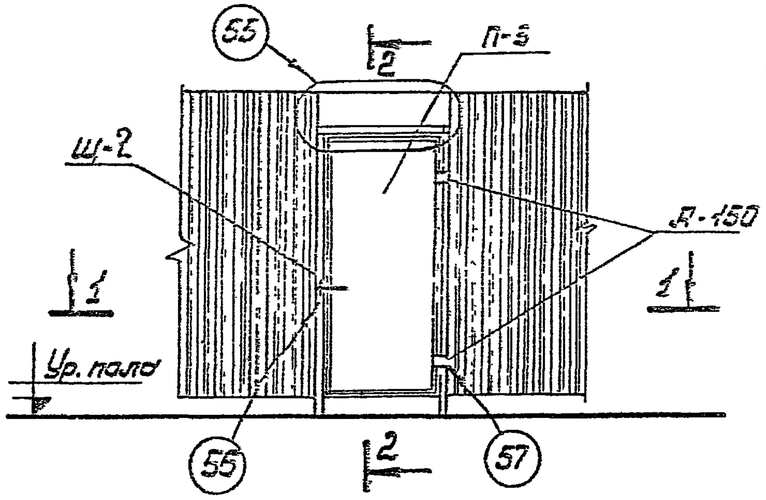

2 – 2

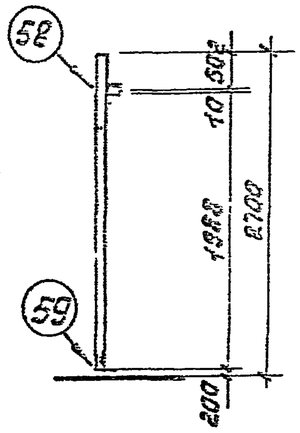

1 – 1

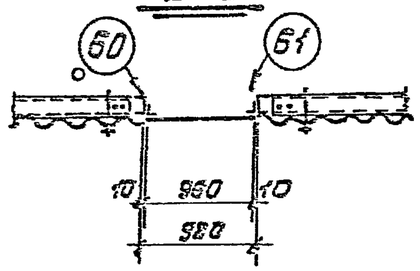

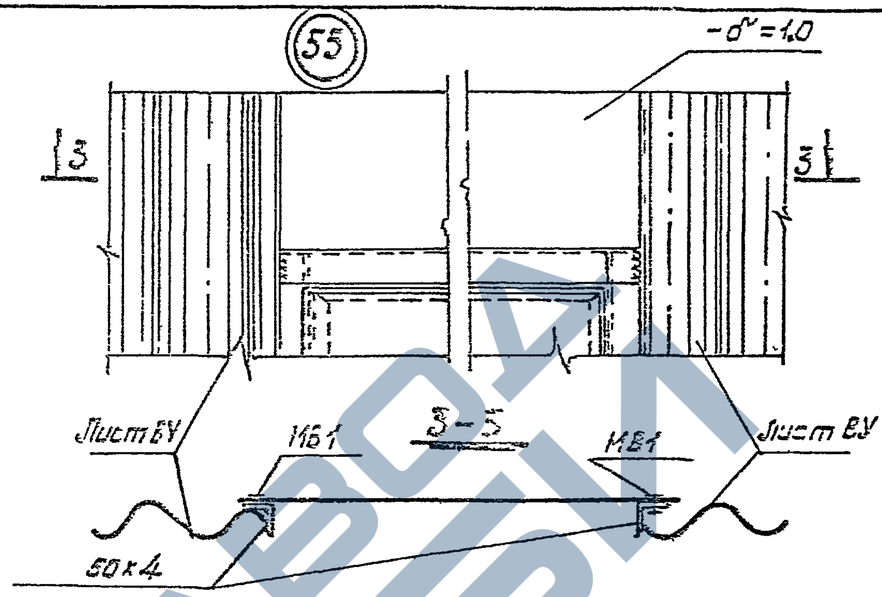

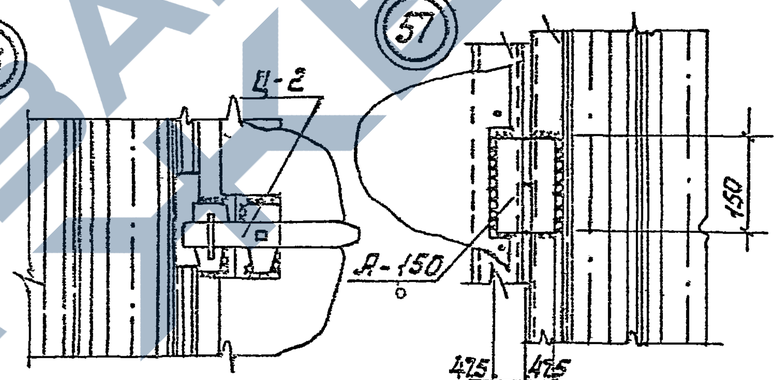

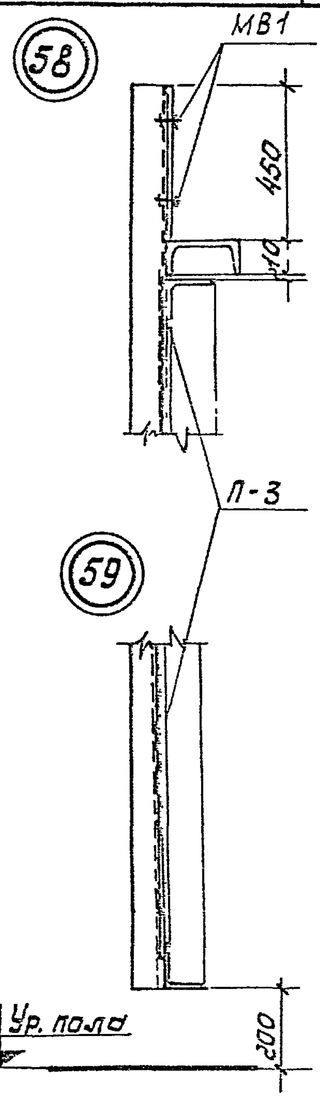

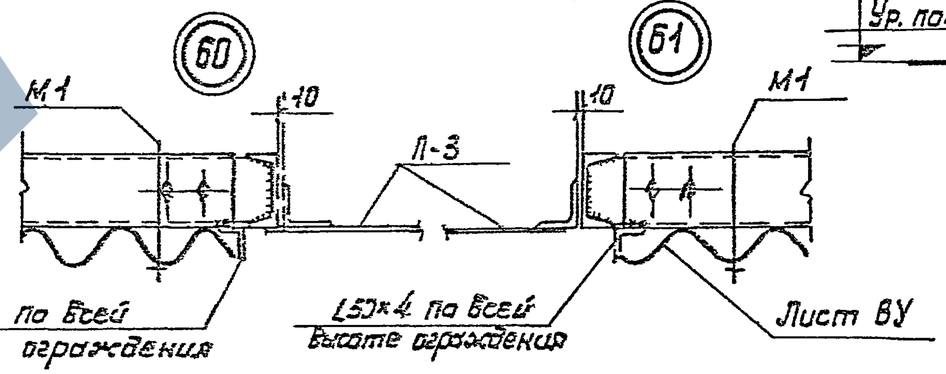

Сборочная спецификация элементов на 1 дверь

Марка эл-та	Наименование элемента	Ед. изм.	Кол.	Вес кг 1 элем.	Вес кг Всех	№ лист
П-3	Полотно двери	Комп.	1	36.54	36.54	16
Д-150	Петля прямая ГОСТ 5088-78	шт.	2	0.5	1.0	—
Ш-2	Щеколда	шт	1	3.8	3.8	18
						—
				Итого:	42.34	

Нач. отд.	Подьян			
Нач. сект.	Ложеницин			
Рук. гр.	Храмцов			
Ст. инж.	Зеленов			
Техник	Шамкин			

Коп Ипполитова

3.402-24.8.7

Дверь Д-1

Лит	Лист	Листов
Р	14	20

ГОРЬКИГИПРОНЕФТЕХИМ г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема рамы звена 3В-5

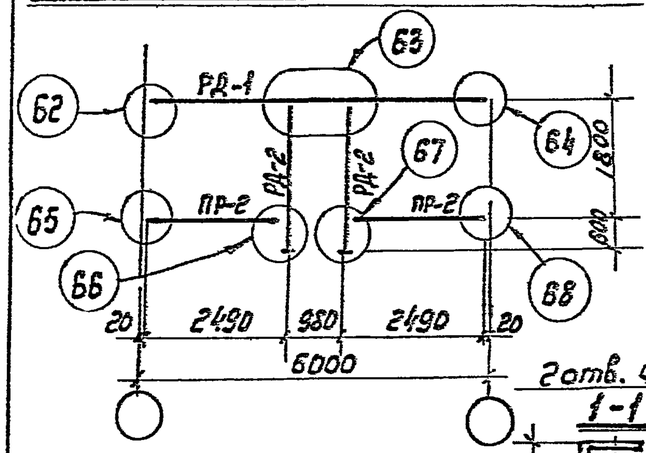

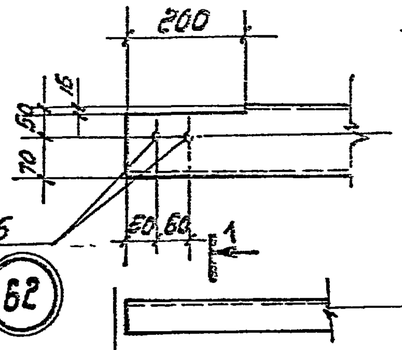

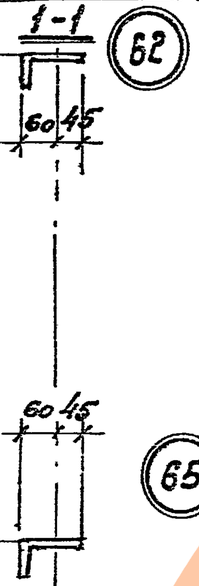

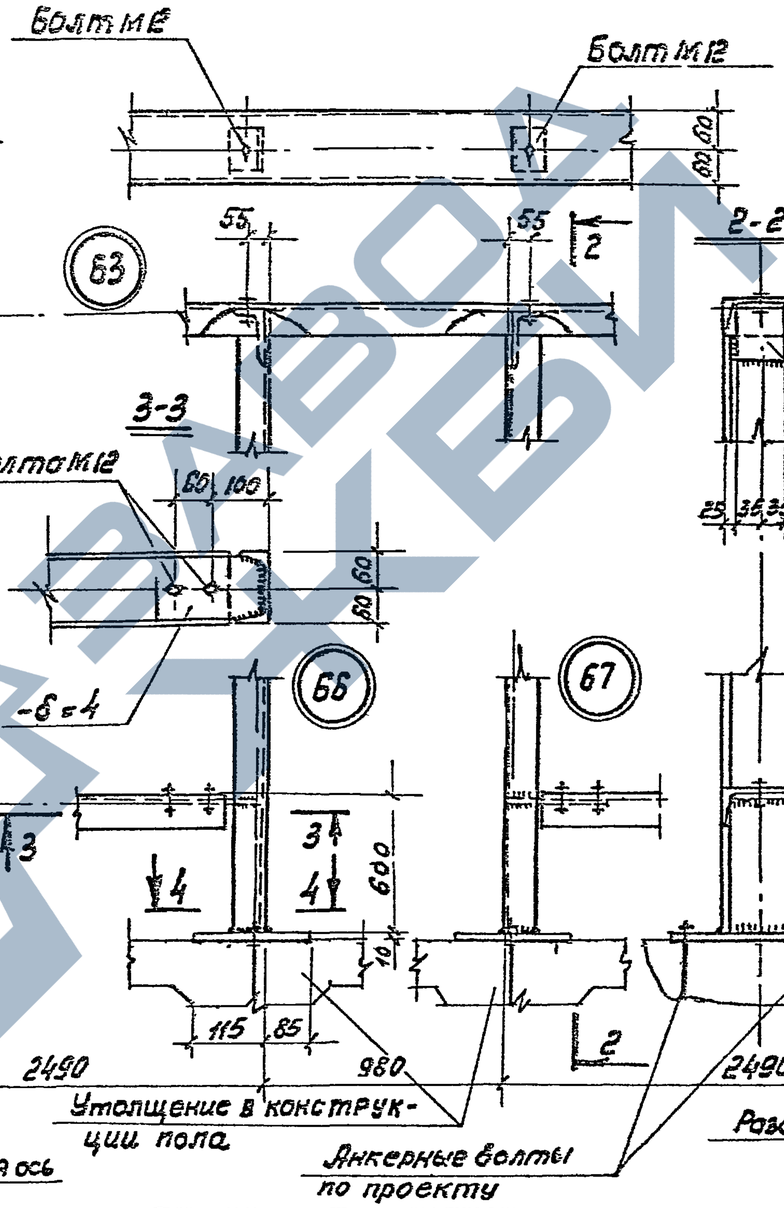

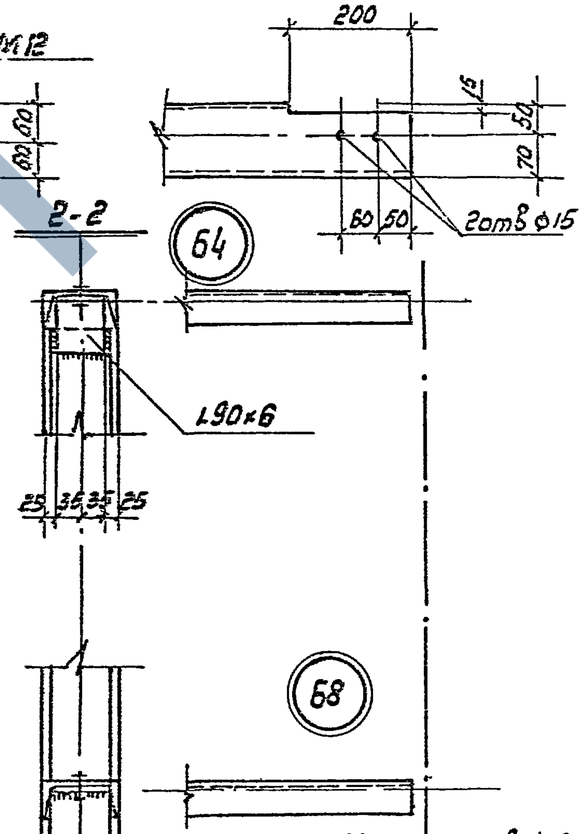

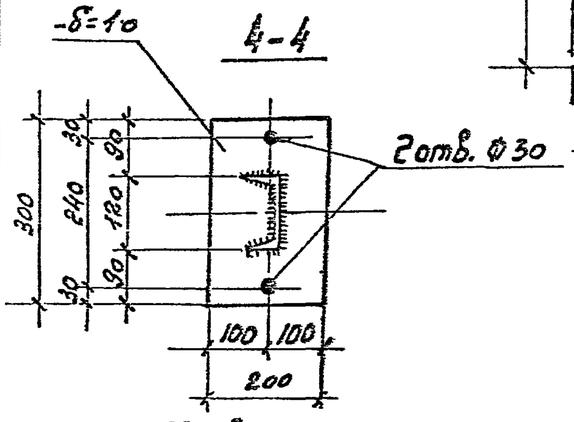

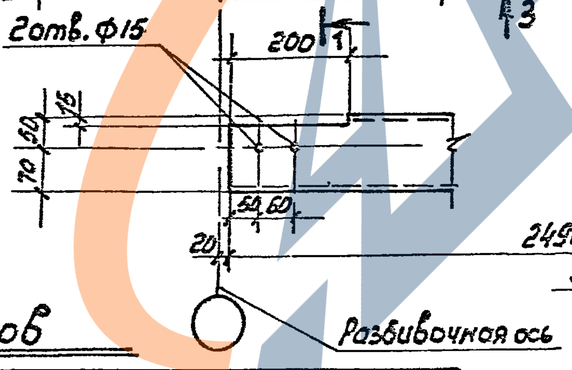

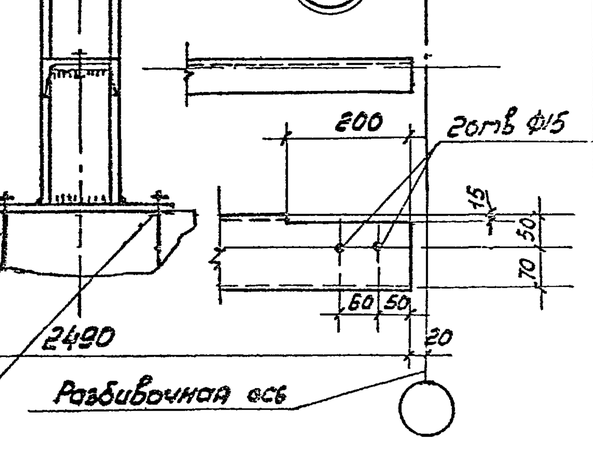

Таблица элементов

Марка элемента	Сечение эскиз	Сечение состав	Усилие Mтм	Усилие N т	Усилие Rт	Примечание
РД-1	⌐	С 12	1.06	-	0.71	
РД-2	]	—	конструктивно			
ПР-2	⌐	—	—	—	—	

Нач.КИКТ	Н.докум.	Подпись	Дата	
Техник	Шимкин			
Ст.инж.	Зеленов			
Рук.гр.	Хромцов			
Гл.конс.	Ложеницын			
Нач.отд.	Гадеян			
Копиров.	Малова			

3.402-24. В.7

Рама звена 3В-5

Лит.	Лист	Листов
Р	15	20

Горькгипронефтехим
г. Горький

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Монтажная схема полотна П-3

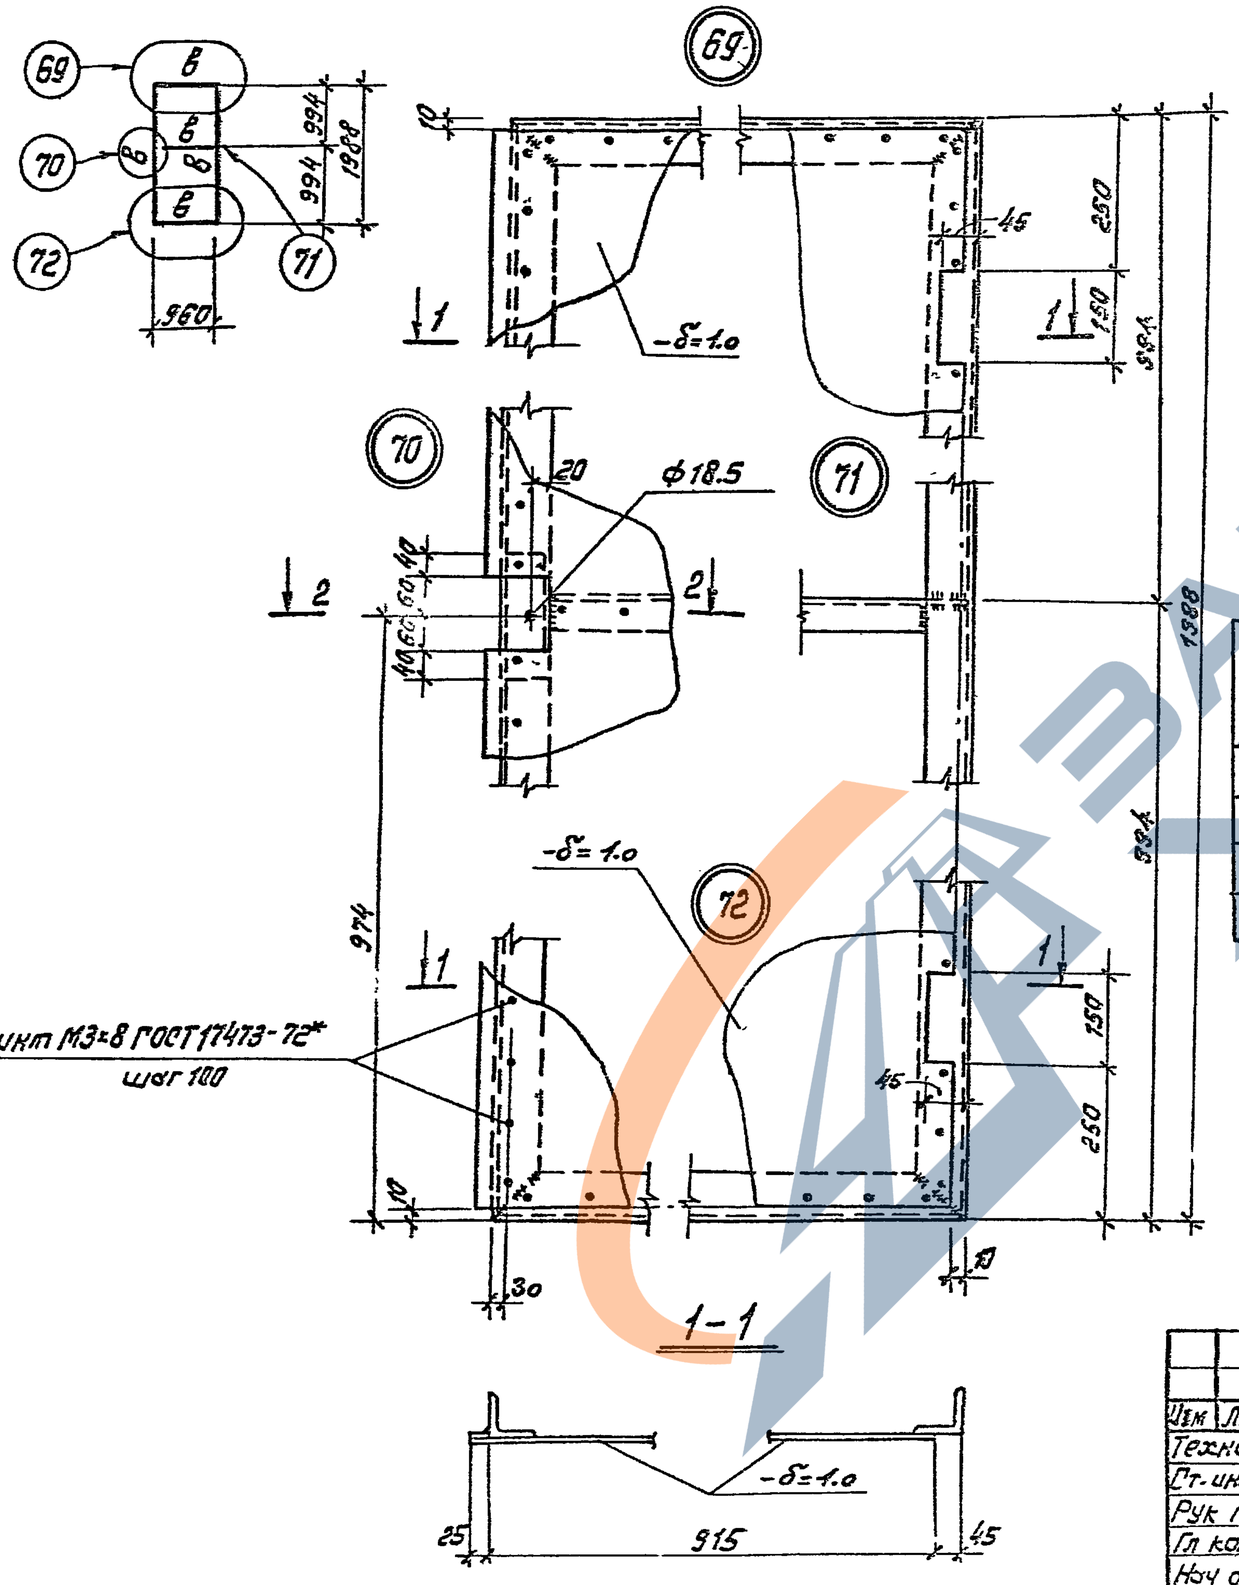

2-2

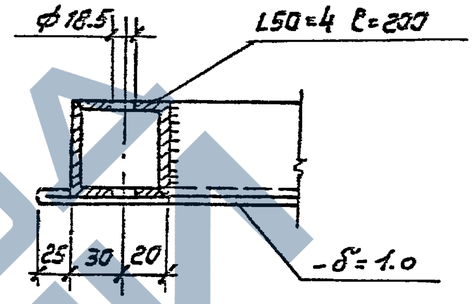

Таблица элементов

Марка элемента	Сечение		Усилие в тм и тн			Примечание
	Эскиз	состав	M	N	R	
а	L	L 75×6	по гибкости			
б	⊥	⊥75×6 и-40×4	—"—	—"—	—"—	
в	L	L 50×4	—"—	—"—	—"—	

Примечание

Отверстия под винты М3 сверлить в раме совместно с обшивкой.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Техник		Шиткин		
Ст-инж.		Зеленов		
Рук гр		Хромцов		
Гл конс		Ложенкин		
Нач отд		Тодьян		

Копиров Климачева

3.402-24. В.7

Полотно двери П-3.

Лит	Лист	Листов
Р	16	20

Горькигипронефтехим г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № проекта

Защелка пружинная ЗП

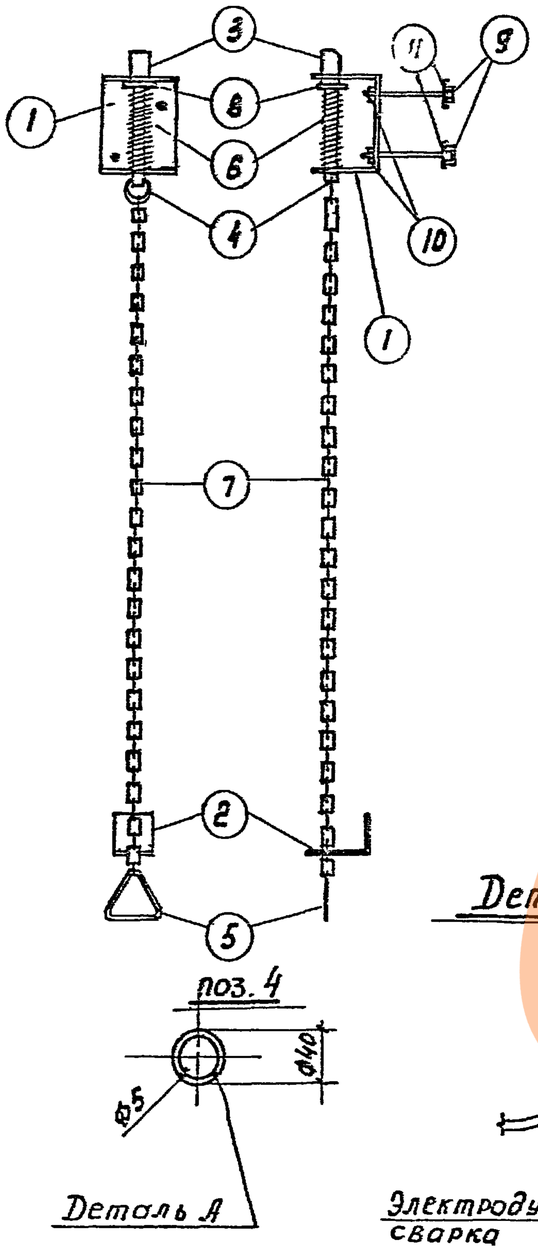

поз. 4

Деталь А

поз. 1

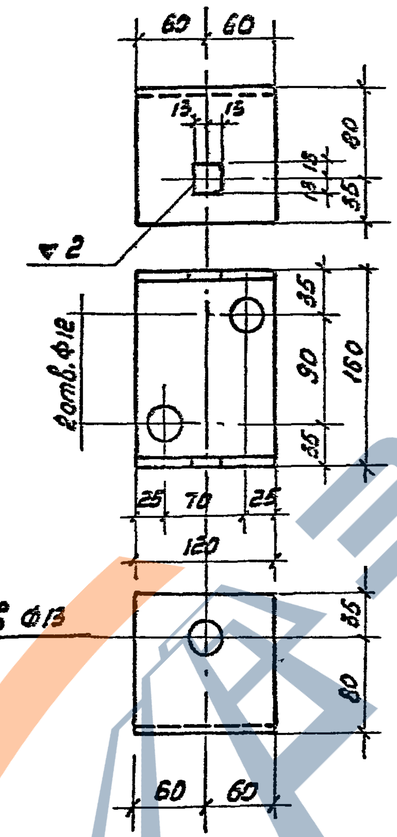

Деталь А



Электродуговая сварка

поз. 5

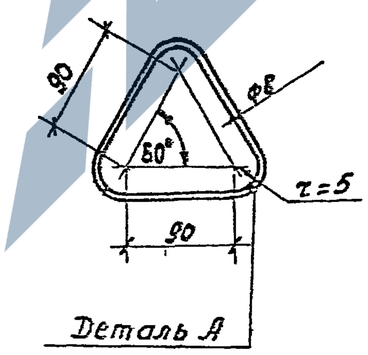

Деталь А

поз. 2

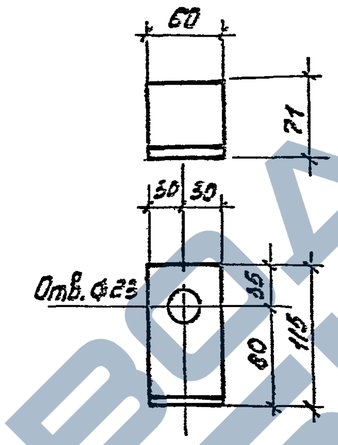

поз 6

поз 3

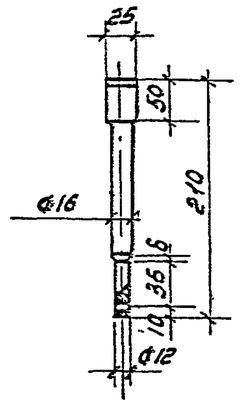

поз 3

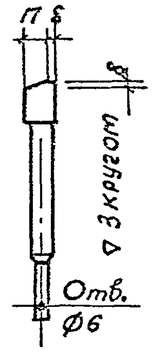

Спецификация стали на одну марку

Марка	№ поз.	Профиль	Длина мм.	Кол. шт.	Вес кг. 1 шт.	Вес кг. Всех	Вес кг. Марки	Примечания
ЗП	1	- 20×8	374	1	2.94	2.94	5.10	Согнуть
	2	- 60×6	180	1	0.51	0.51		
	3	▪ 25×25	210	1	0.96	0.96		Механ обработать
	4	Ф 5 ВI	110	1	0.02	0.02		ГОСТ 6727-53*
	5	Ф 8 АI	300	1	0.12	0.12		ГОСТ 5781-75
	6	Пружина ф2.5	200	1	0.08	0.08		Проволока пружинная ГОСТ 9389-75
	7	Цепь	1200	1	0.33	0.33		Вес ориентиров
	8	Шайба 16 ГОСТ 6958-78*		1	0.02	0.02		
	9	Болт М10×30 ГОСТ 7798-70*		2	0.05	0.10		
	10	Гайка М10 ГОСТ 5915-70*		2	0.01	0 02		
	11	Шайба 10 ГОСТ 6958-78*		2	0.01	0 02		

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
Техник		Шиткин.		
Ст инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Храмцов		
Гл конст		Ложеницин		
Нач отд.		Гавьян.		

3.402-24.В.7

Защелка пружинная ЗП

Лит.	Лист	Листов
Р	17	20

Горькгипронефтехи г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Щеколды Щ-1, Щ-2

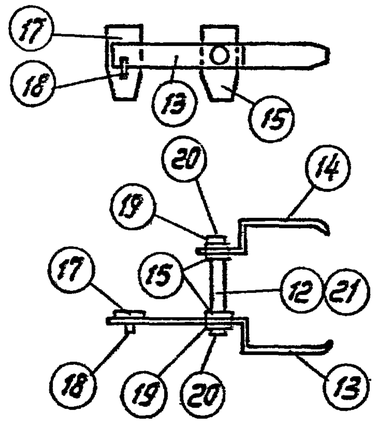

поз. 13

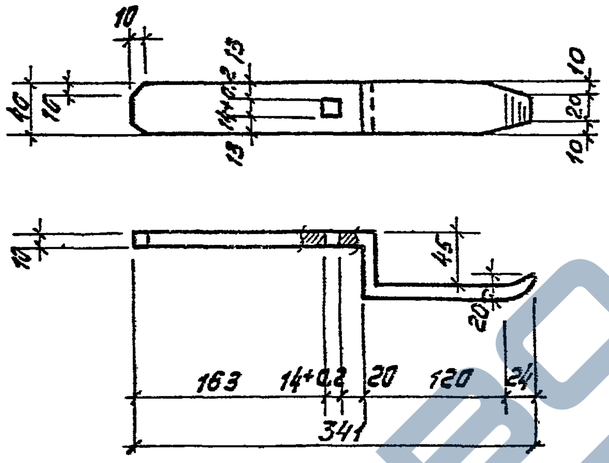

поз. 12, 21

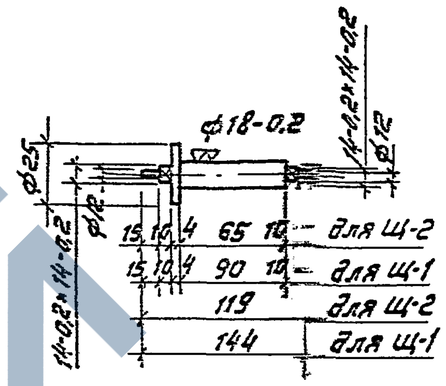

Спецификация стали на одну марку

Марка	№ поз.	Профиль	Длина мм	Кол шт.	Вес кг: 1 шт	Вес кг: Всех	Вес кг: Марки	Примечание
Щ-1	12	• ф 28	144	1	0.70	0.70	4.00	
	13	- 40×10	390	1	1.26	1.26		
	14	- 40×10	238	1	0.79	0.79		
	15	- 60×5	120	2	0.33	0.66		
	16	- 10×5	10	1	0.01	0.01		
	17	- 60×5	120	1	0.33	0.33		
	18	- 40×10	58	1	0.16	0.16		
	19	Шайба 12 ГОСТ 6958-68*		2	0.01	0.02		
	20	Гайка М12 ГОСТ 5915-70*		2	0.01	0.02		
Щ-2	21	• ф 28	119	1	0.58	0.58	3.8	
	Позиции 13÷20 смотрите выше							

поз. 17, 18

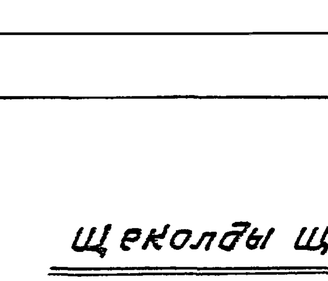

поз. 15

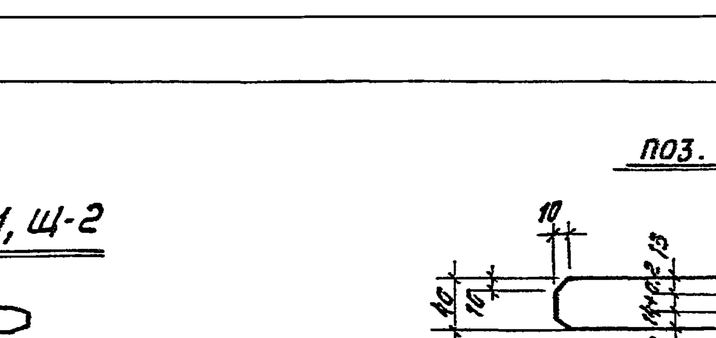

поз. 14

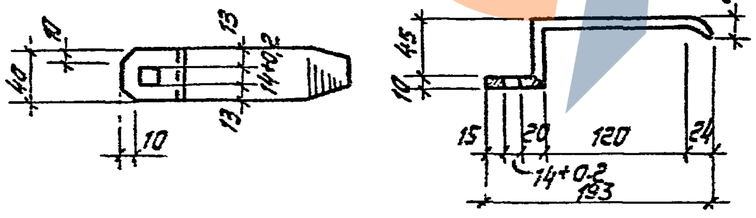

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шиткин		
Ст инж.		Зеленов		
Рук гр.		Хромцов		
Гл конст		Гаженицкий		
Нач отд		Гавьян		
Копир.		Клиточева		

3.402-24.В.7

Щеколды Щ-1 и Щ-2

Лит	Лист	Листов
Р	18	20

Горькгипронефтехим, г. Горький

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

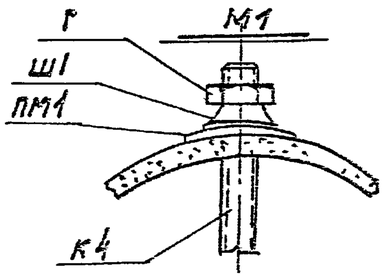

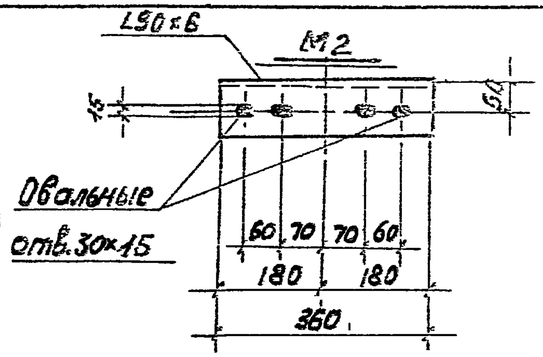

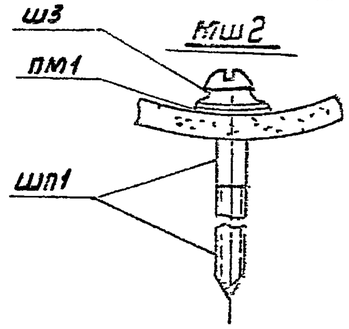

К4

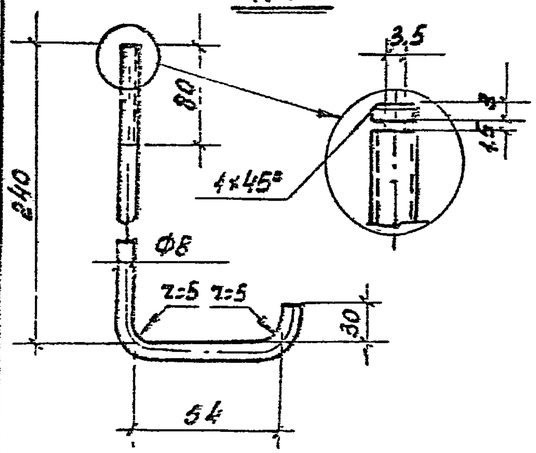

МШ1

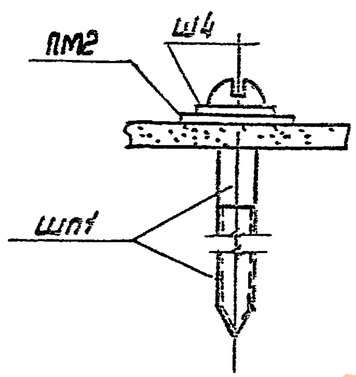

ПМ1

Прокладка мягкая из 2х слоев рубероида.

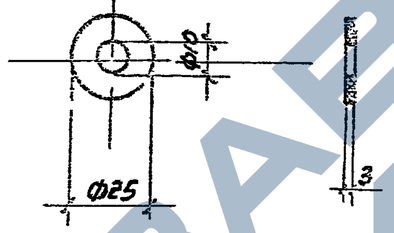

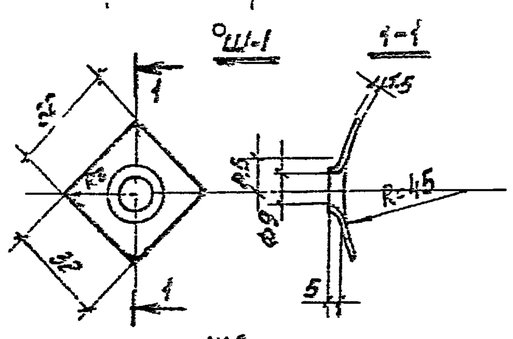

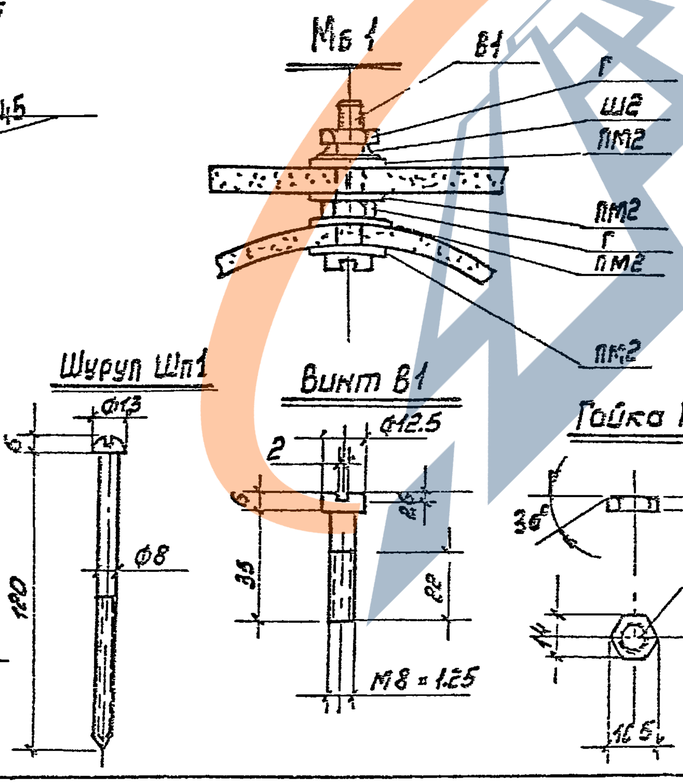

ПМ2

Прокладка мягкая из 2х слоев рубероида

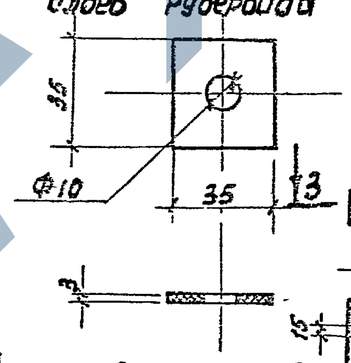

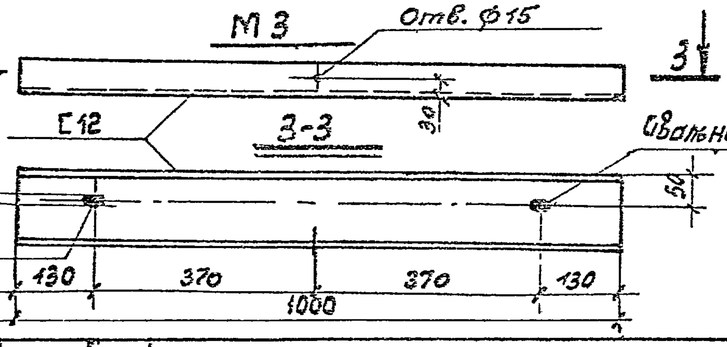

Спецификация деталей крепления

Марка детали крепления	Сост. марка	Кол. шт.	Вес кг 1 шт	Вес кг Всех	Вес кг Марки	Стандарт или лист проекта
М1	К4	1	0.128	0.128	0.147	Лист 19
	ПМ1	1	0.003	0.003		—"—
	Ш1	1	0.014	0.011		—"—
	Г	1	0.005	0.005		Гост 5916-70*
М2	L90×6	1	3.0	3.0	3.0	Гост 8509-72
МШ1	Ш1	1	0.039	0.039	0.043	Гост 1144-70*
	Ш4	1	0.003	0.003		Гост 11371-6*
	ПМ2	1	0.001	0.001		Лист 19
МШ2	Ш1	1	0.039	0.039	0.054	Гост 1144-71*
	Ш3	1	0.011	0.011		Лист 19
	ПМ1	1	0.003	0.003		—"—
М21	В1	1	0.0163	0.0163	0.0265	Гост 1491-72*
	Г	2	0.0025	0.005		Гост 5916-70*
	Ш2	1	0.0042	0.0042		Лист 19
	ПМ2	4	0.001	0.004		
М3	С 12	1	10.4	10.4	10.4	Гост 8240-72*

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шипкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук. гр.		Хрящов		
Гл. конс.		Кожевникова		
Нач. отд.		Гойман		

Копиров. Малова

3.402-24. В.7

Элементы крепления

Лит	Лист	Листов
Р.	19	20

ГорьктиНефтехим
г. Горький

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

https://zavodjbi.com/

Монтажная схема ограждения

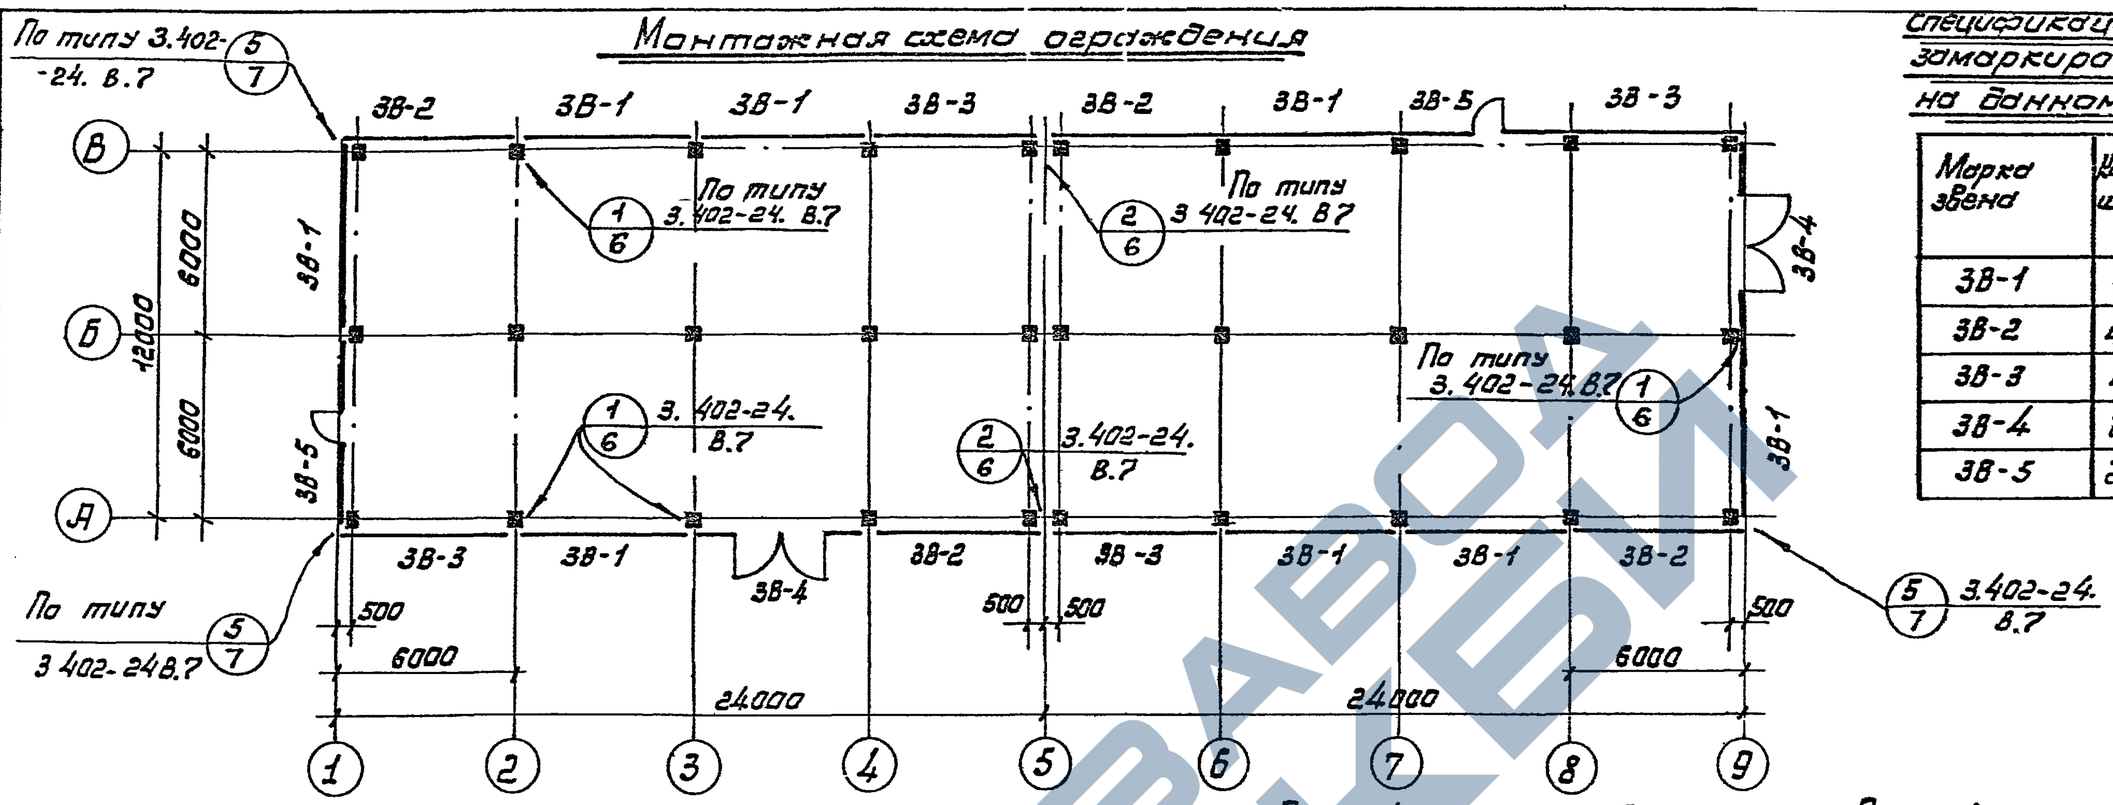

Спецификация элементов, замаркированных на данном листе

Марка звена	Кол. шт.	Стандарт или лист проекта
3В-1	8	3.402-24. вып. 7
3В-2	4	
3В-3	4	—"—
3В-4	2	—"—
3В-5	2	—"—

Спецификация сборных стальных элементов

Наименование элемента	Марка элемента	Кол. шт.	Вес 1 элем. в кг	Стандарт или лист проекта	Примечание
Фермы	Ф-1	8	136.1	Лист 8	
	Ф-2	4	132,7	—"— Лист 9	
	Ф-3	4	132.7	—"— Лист 9	
Ворота, двери	В-1	2	205.0	—"— Лист 11	
	Д-1	2	35.50	—"— Лист 14	
Рамы ворот и дверей	РВ-1	2	38.2	—"— Лист 12	
	РВ-2	4	34.1	—"— Лист 12	
	ПР-1	8	15.8	—"— Лист 12	
	РД-1	2	62.0	—"— Лист 15	
	РД-2	4	26.8	—"— Лист 15	
	ПР-2	4	24.2	—"— Лист 15	

Спецификация асбестоцементных листов ограждения

Марка листа	Кол. шт.	Стандарт или лист проекта
ВУ-250-С	132	ГОСТ 8423-75
Р	4	—"—
Л2	2	—"—

Спецификация деталей крепления

Марка элемент	Кол шт.	Вес кг 1 шт	Вес кг Всех	Стандарт или лист проекта
М1	528	0.147	77.62	3.402-24 В.7
М2	52	3.0	156	—"—
М3	4	10.4	41.6	—"—
МВ1	24	0.03	0.72	—"—
МШ1	12	0.043	0.516	—"—
МШ2	8	0.054	0.432	—"—

Примечание

Техническая спецификация металла дается в конкретном проекте.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Техник		Шимкин		
Ст. инж.		Зеленов		
Рук гр.		Храмцов		
Гл. конст		Лаженицин		
Нач отд		Тадьян		

Зам. гл. инж. Лыкина
Зам нач отдела Корнеева
Инв. № подл.

3.402-24. В.7

Пример применения типовых материалов ограждающих конструкций открытых насосных

Лит	Лист	Листов
Р	20	20

Горькигипронефтехим г. Горький

Копировал Ильясова